




PROPUESTA FASE COMPLETA. ENTREPISO

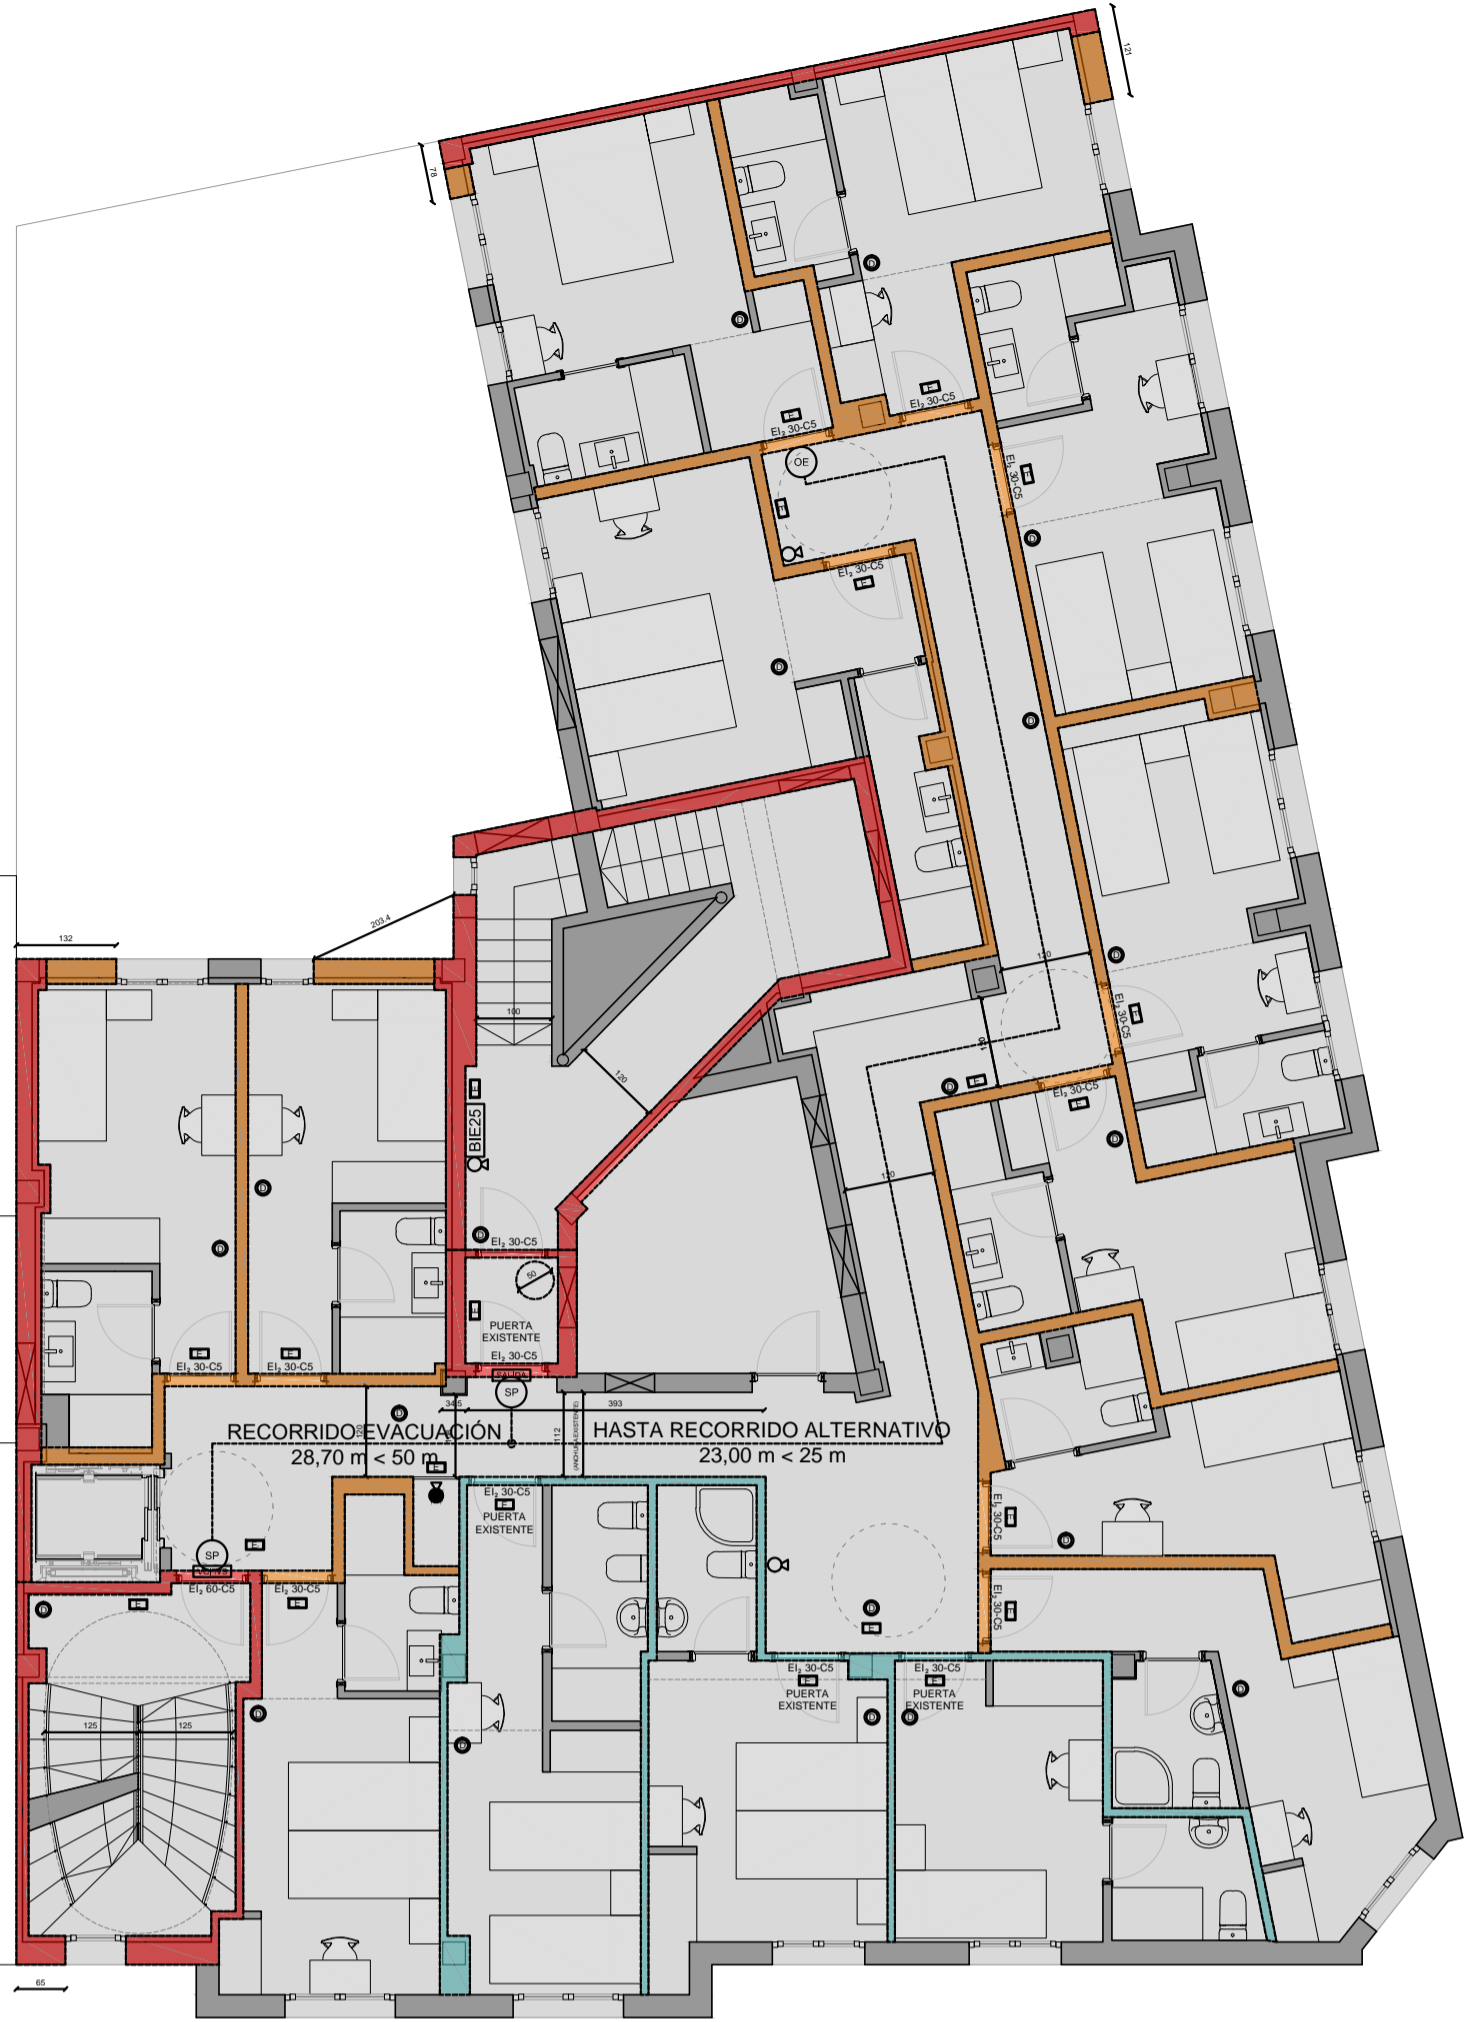


PROPUESTA FASE COMPLETA. PLANTA SEGUNDA

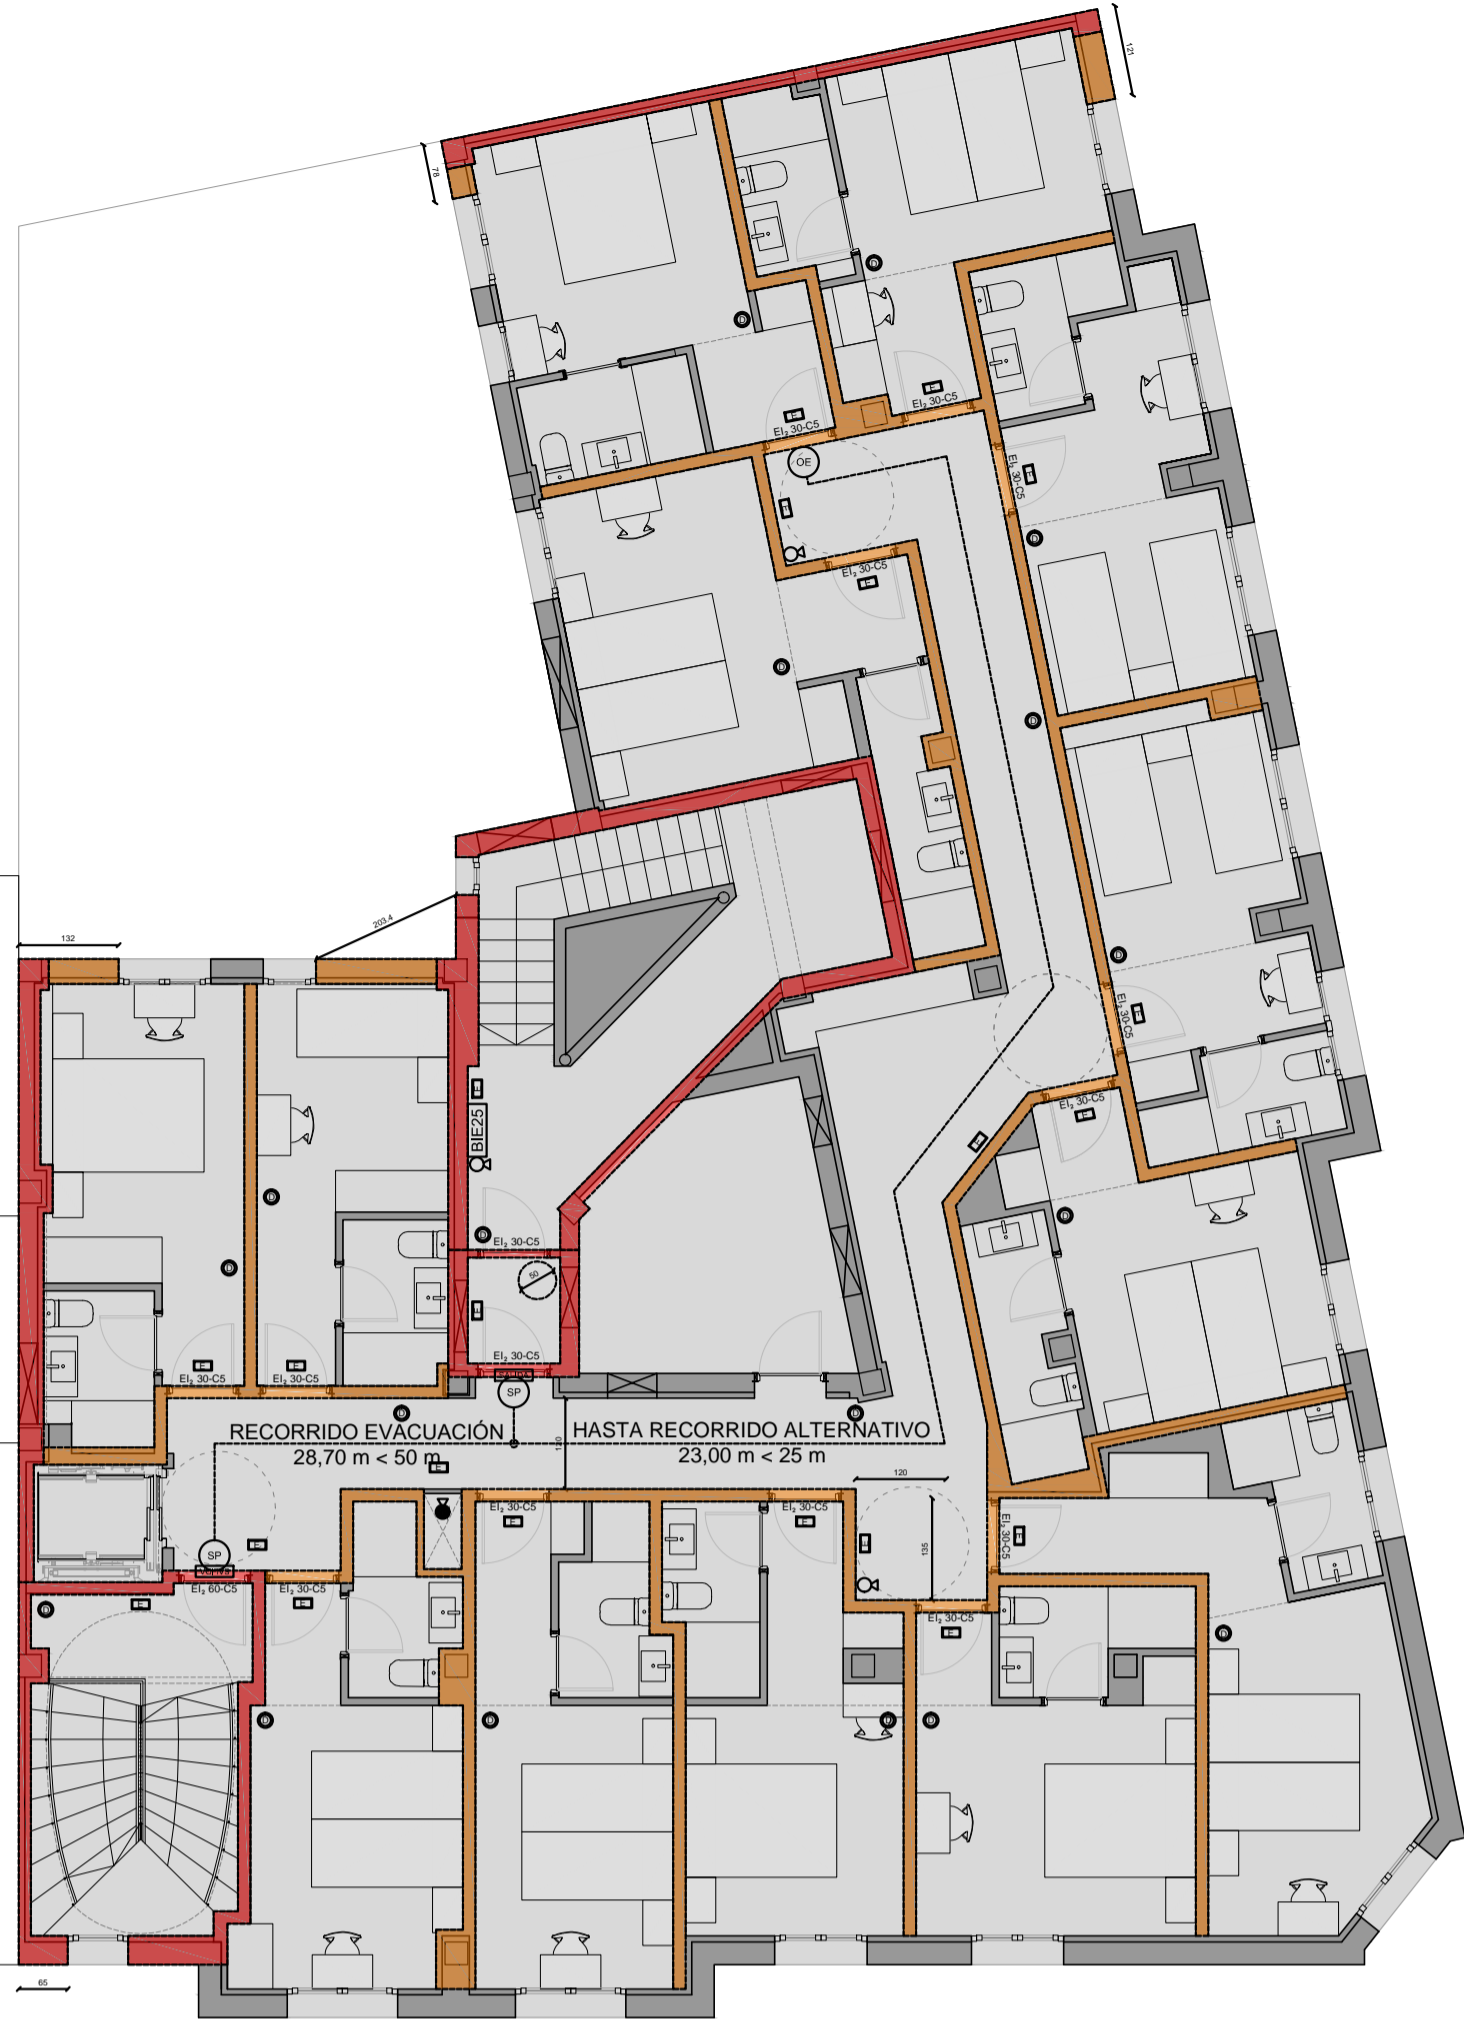


PROPUESTA FASE COMPLETA. PLANTA CUARTA

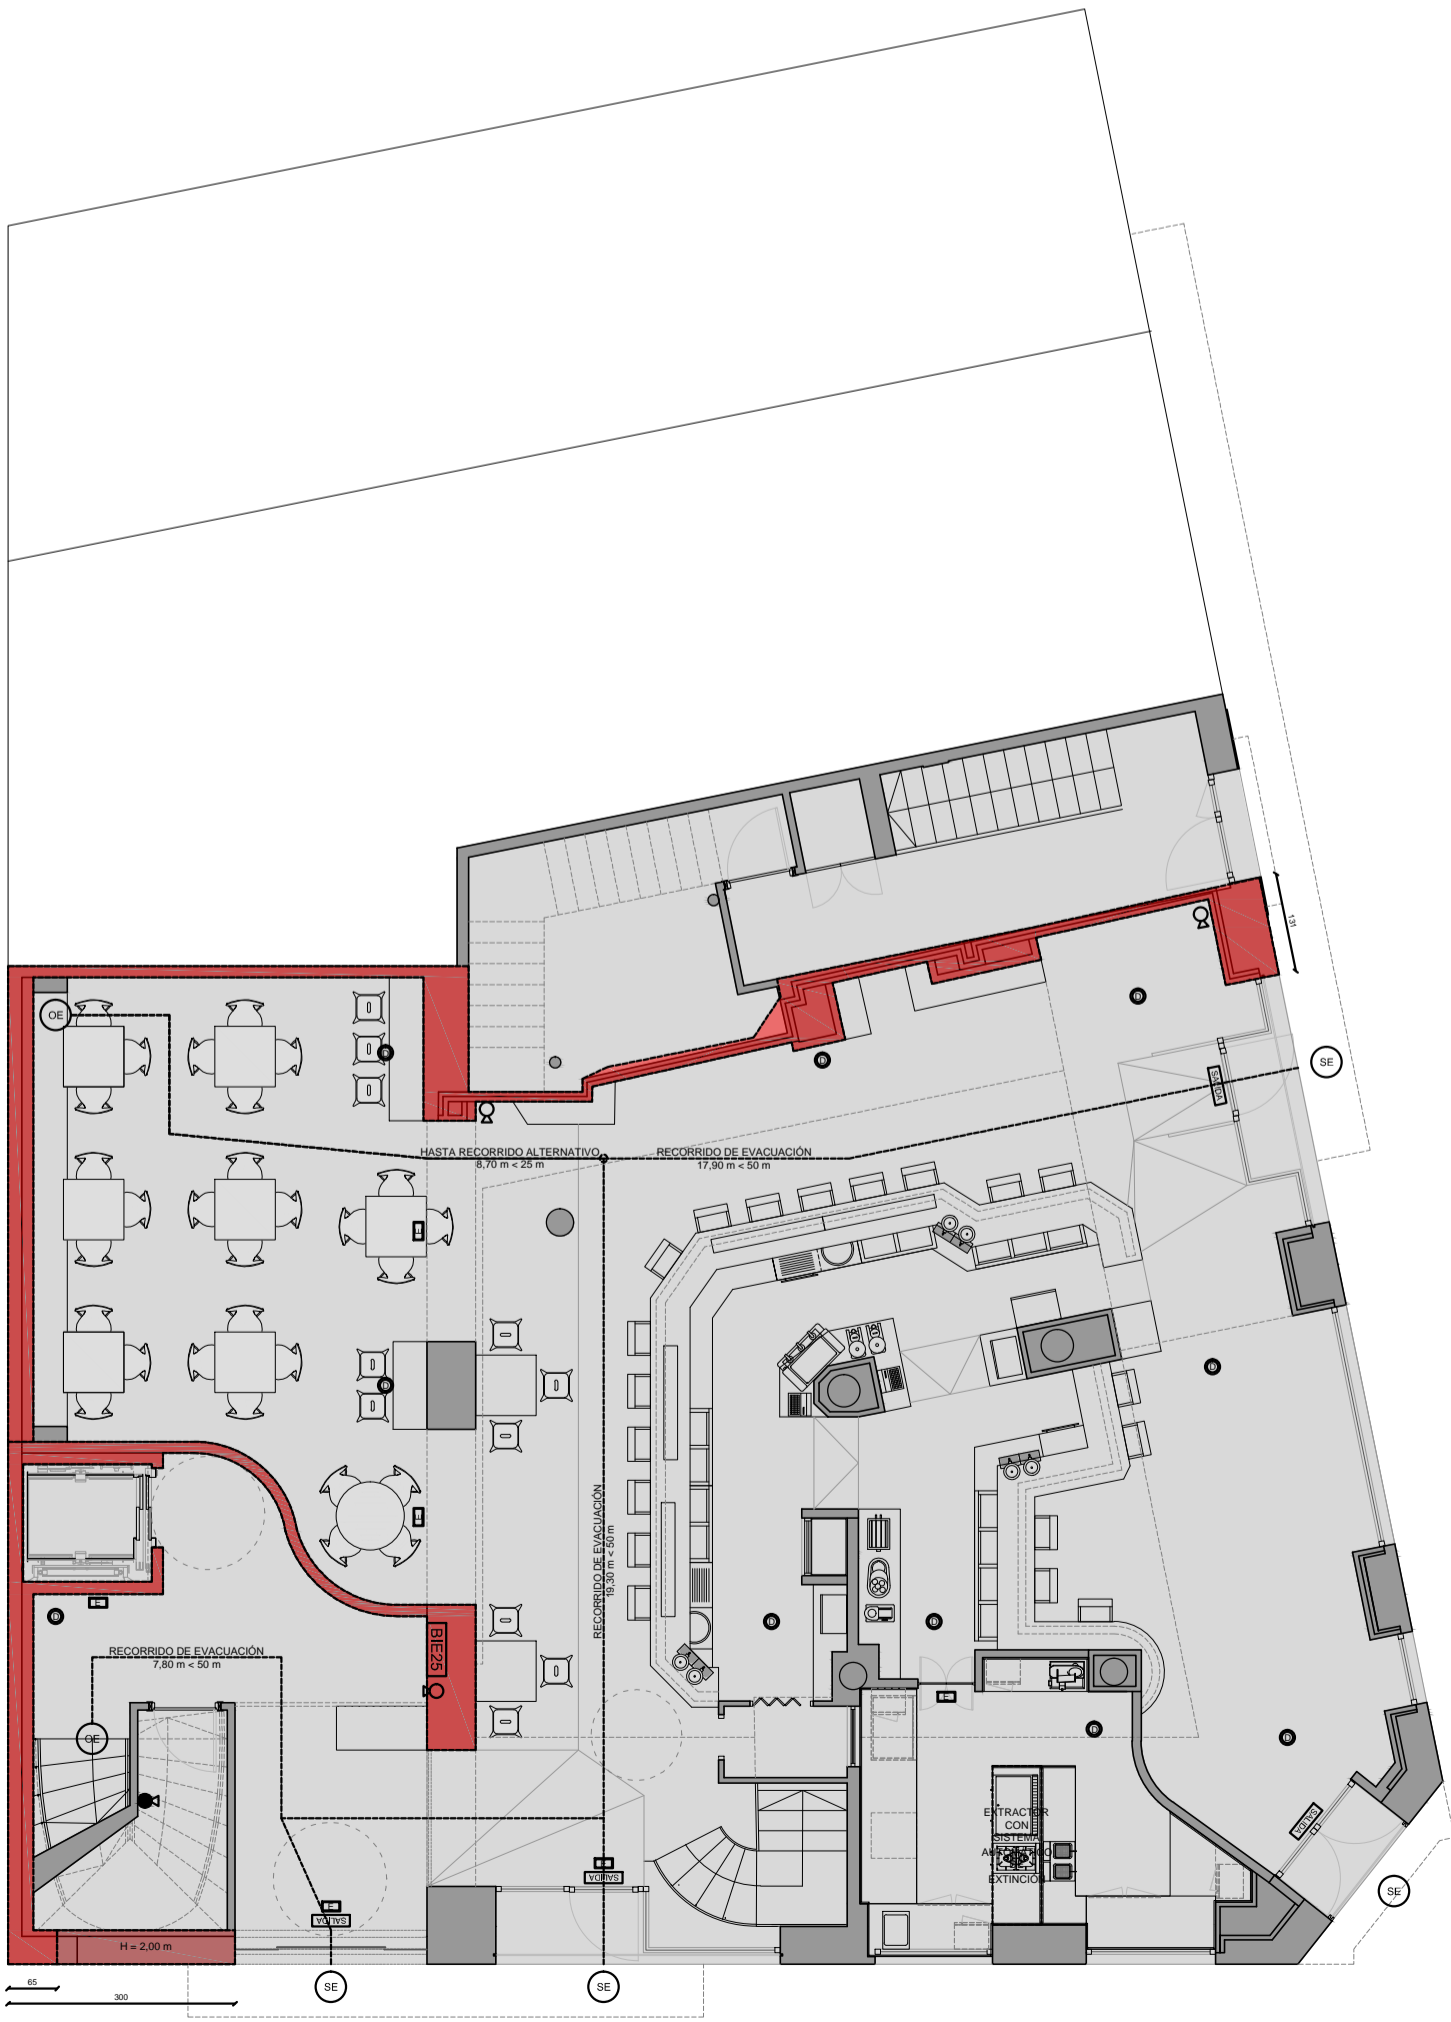

PROPUESTA FASE COMPLETA. ENTREPISO

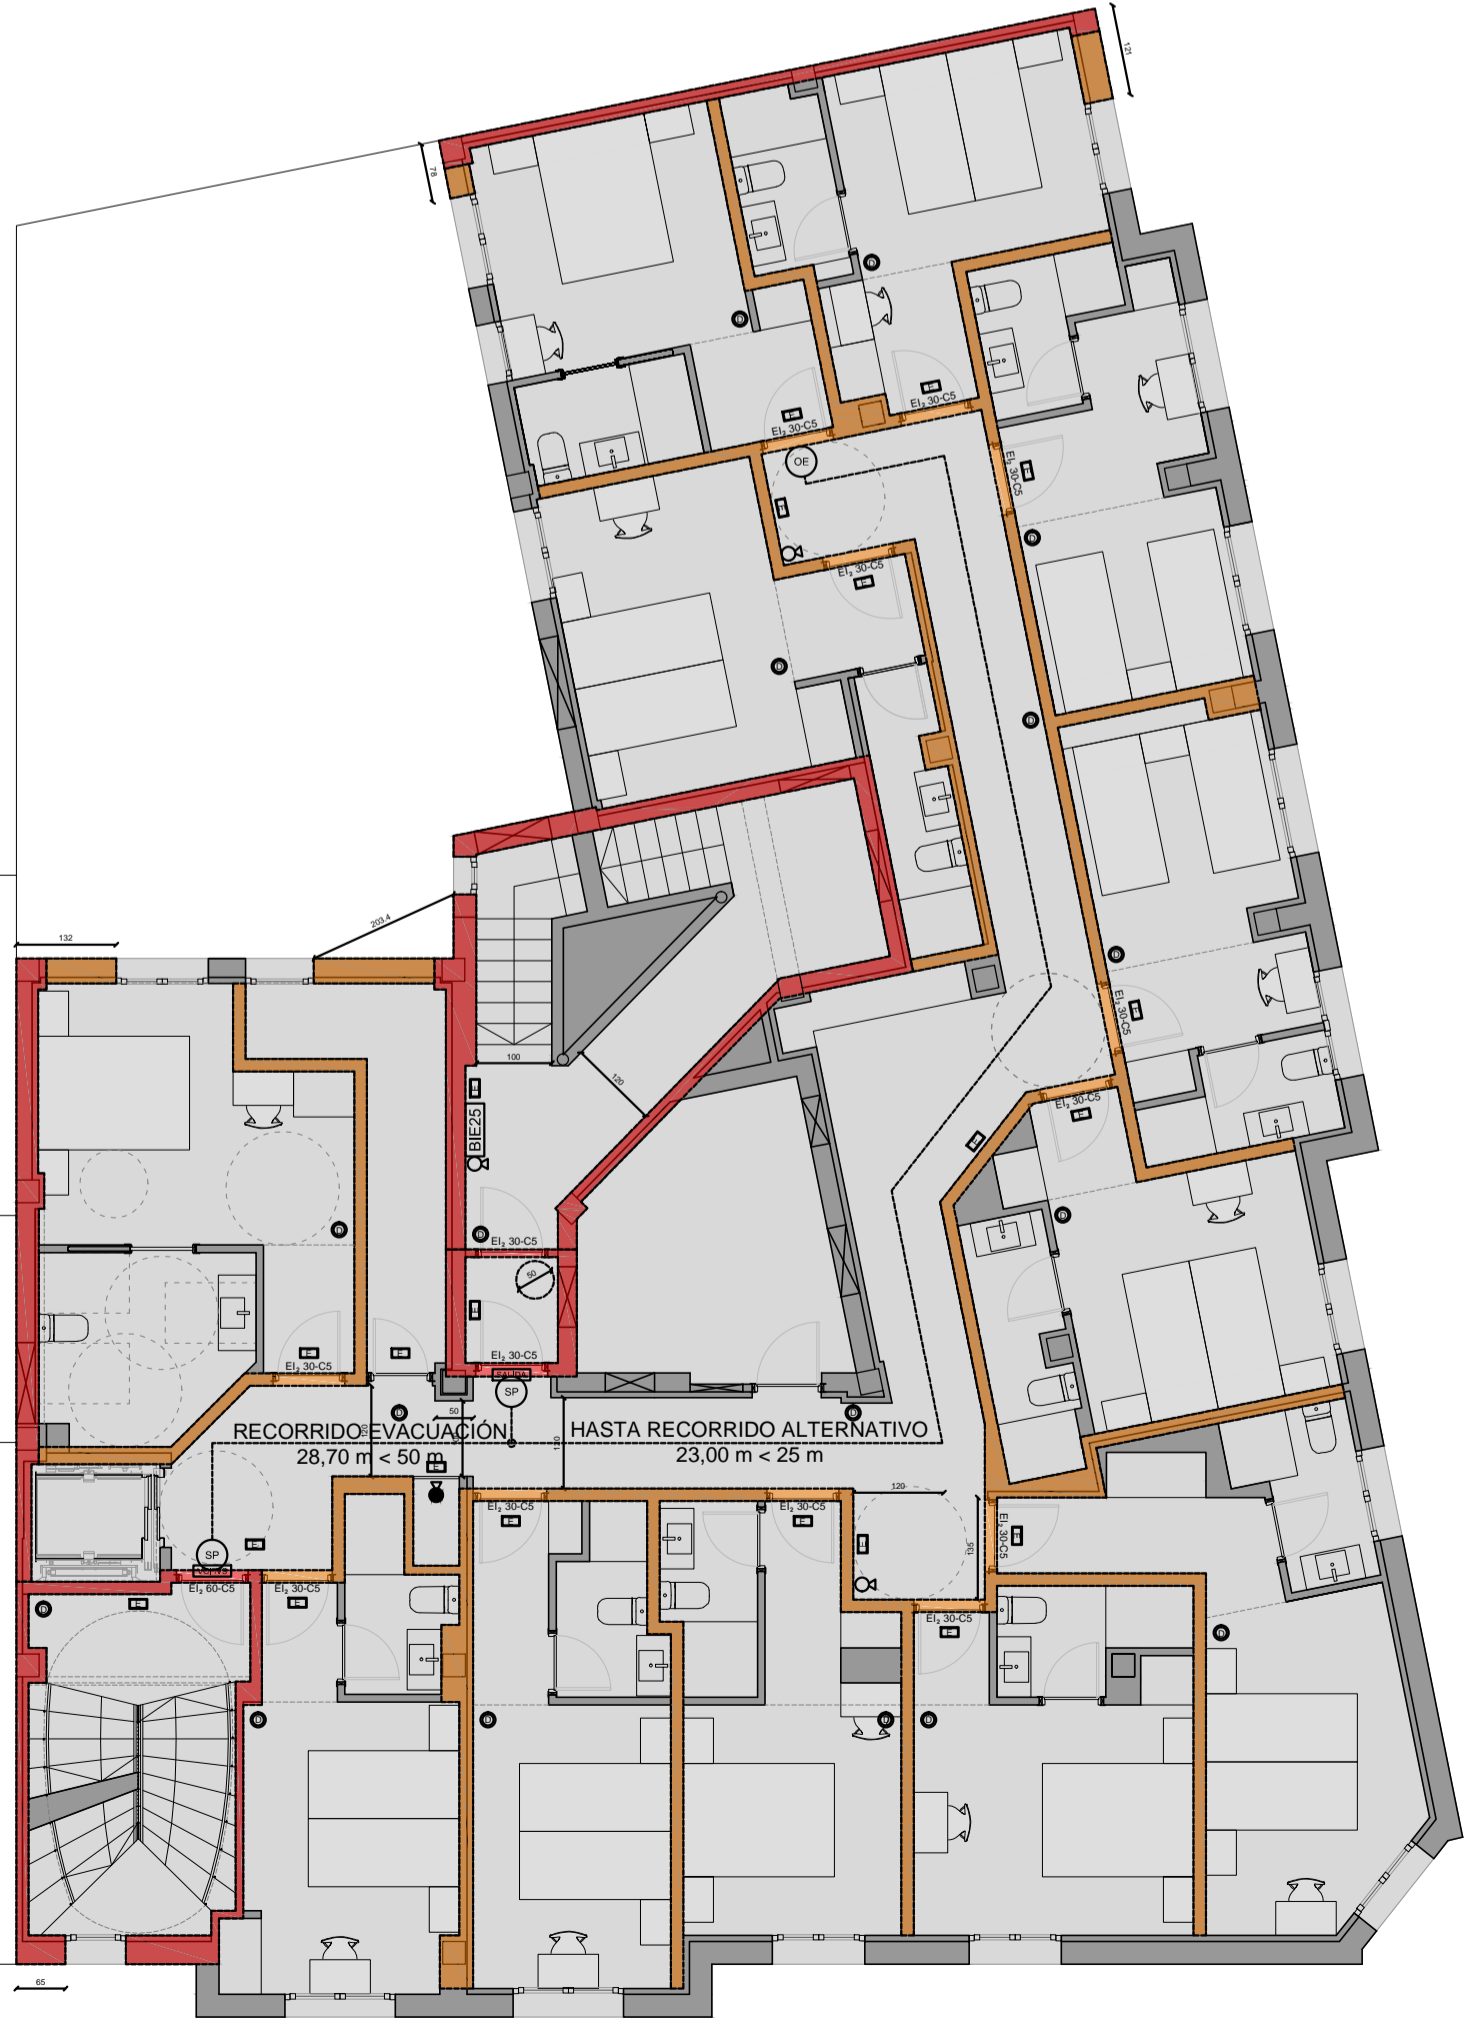

PROPUESTA FASE COMPLETA. PLANTA PRIMERA

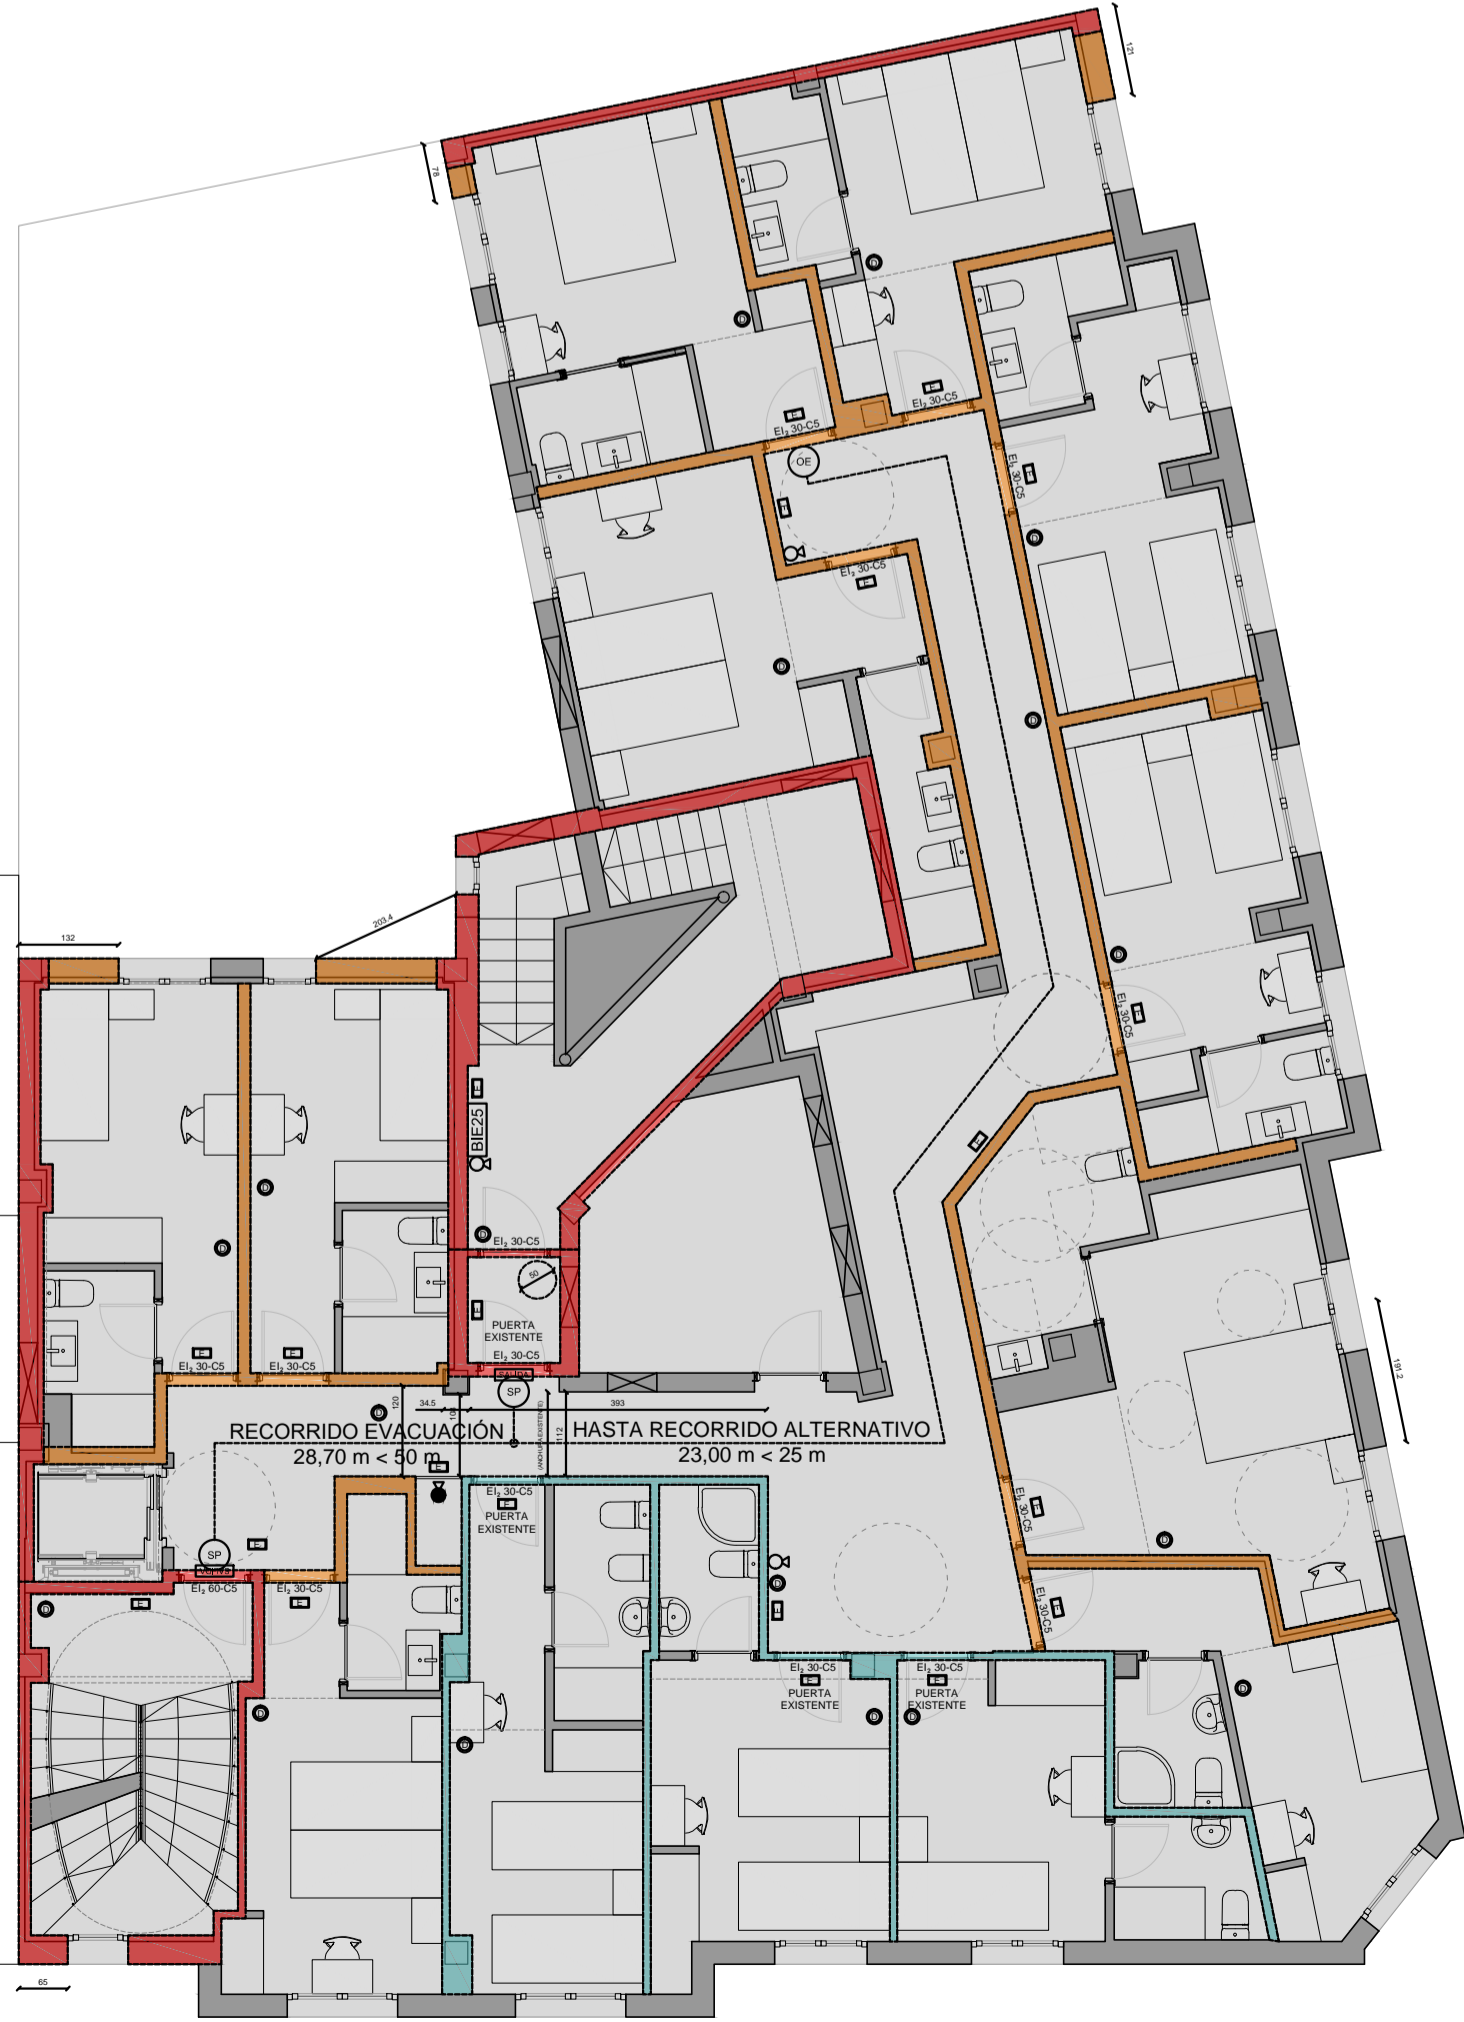

PROPUESTA FASE COMPLETA. PLANTA TERCERA

SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO	
OCUPACIÓN TOTAL HOTEL FASE 1 = 188 PERSONAS	
OCUPACIÓN TOTAL HOTEL FASE COMPLETA = 188 PERSONAS	
14	ORIGEN DE EVACUACIÓN
15	SALIDA DE PLANTA
16	SALIDA DE EDIFICIO
---	RECORRIDO DE EVACUACIÓN
17	ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN TECHO
18	ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED
SALIDA	SERIAL SALIDA 210x210
19	EXTINTOR 21A-113B + SERIAL SEGURIDAD 210x210 mm
20	EXTINTOR CO2 + SERIAL SEGURIDAD 210x210 mm
21	BOCA INCENDIO EQUIPADA 25 mm
22	BOCA INCENDIO EQUIPADA 45 mm
23	DETECTOR DE INCENDIOS
24	ELEMENTO SEPARADOR EI 120
25	ELEMENTO SEPARADOR EI 60
26	TABICUERÍA EXISTENTE EI60

REFORMA DE EDIFICIO PARA HOTEL DE 1 ESTRELLA

C/ BEATOS MENA Y NAVARRETE Nº 16. LOGROÑO
LA CORTIJANA SL, PROMOTOR

15 FEBRERO 2024

J. Medel

JAVIER MEDEL
ARQUITECTO

PD 04

PLAN DIRECTOR
INSTALACIONES. SL 1/100

jmedel@coar.es
649627773

COAR
Colegio Oficial de Arquitectos de la Rioja
VISADO

Registado: 24-02-18-300
Documento: 24-02-0187-000-0045
Firmado: 23/02/24
Firma: JAVIER MEDEL
Firma: JAVIER MEDEL