




PLANTA PRIMERA

SI, SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO	
Ocupación TOTAL HOTEL FASE 1 = 188 PERSONAS	
	ORIGEN DE EVACUACIÓN
	SALIDA DE PLANTA
	SALIDA DE EDIFICIO
	RECORRIDO DE EVACUACIÓN
	ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN TECHO
	ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED
	SALIDA
	EXTINTOR 21A-113B - SEÑAL SEGURIDAD 210x210 mm
	EXTINTOR CO2 - SEÑAL SEGURIDAD 210x210 mm
	BOCA INCENDIO EQUIPADA 25 mm
	BOCA INCENDIO EQUIPADA 45 mm
	DETECTOR DE INCENDIOS

ELEMENTOS SEPARADORES	
	PUERTAS CON PROTECCIÓN
	1 = (VER PLANO)
	ELEMENTO SEPARADOR EI 120
	ELEMENTO SEPARADOR EI 60
	ZONA DE NO INTERVENCIÓN

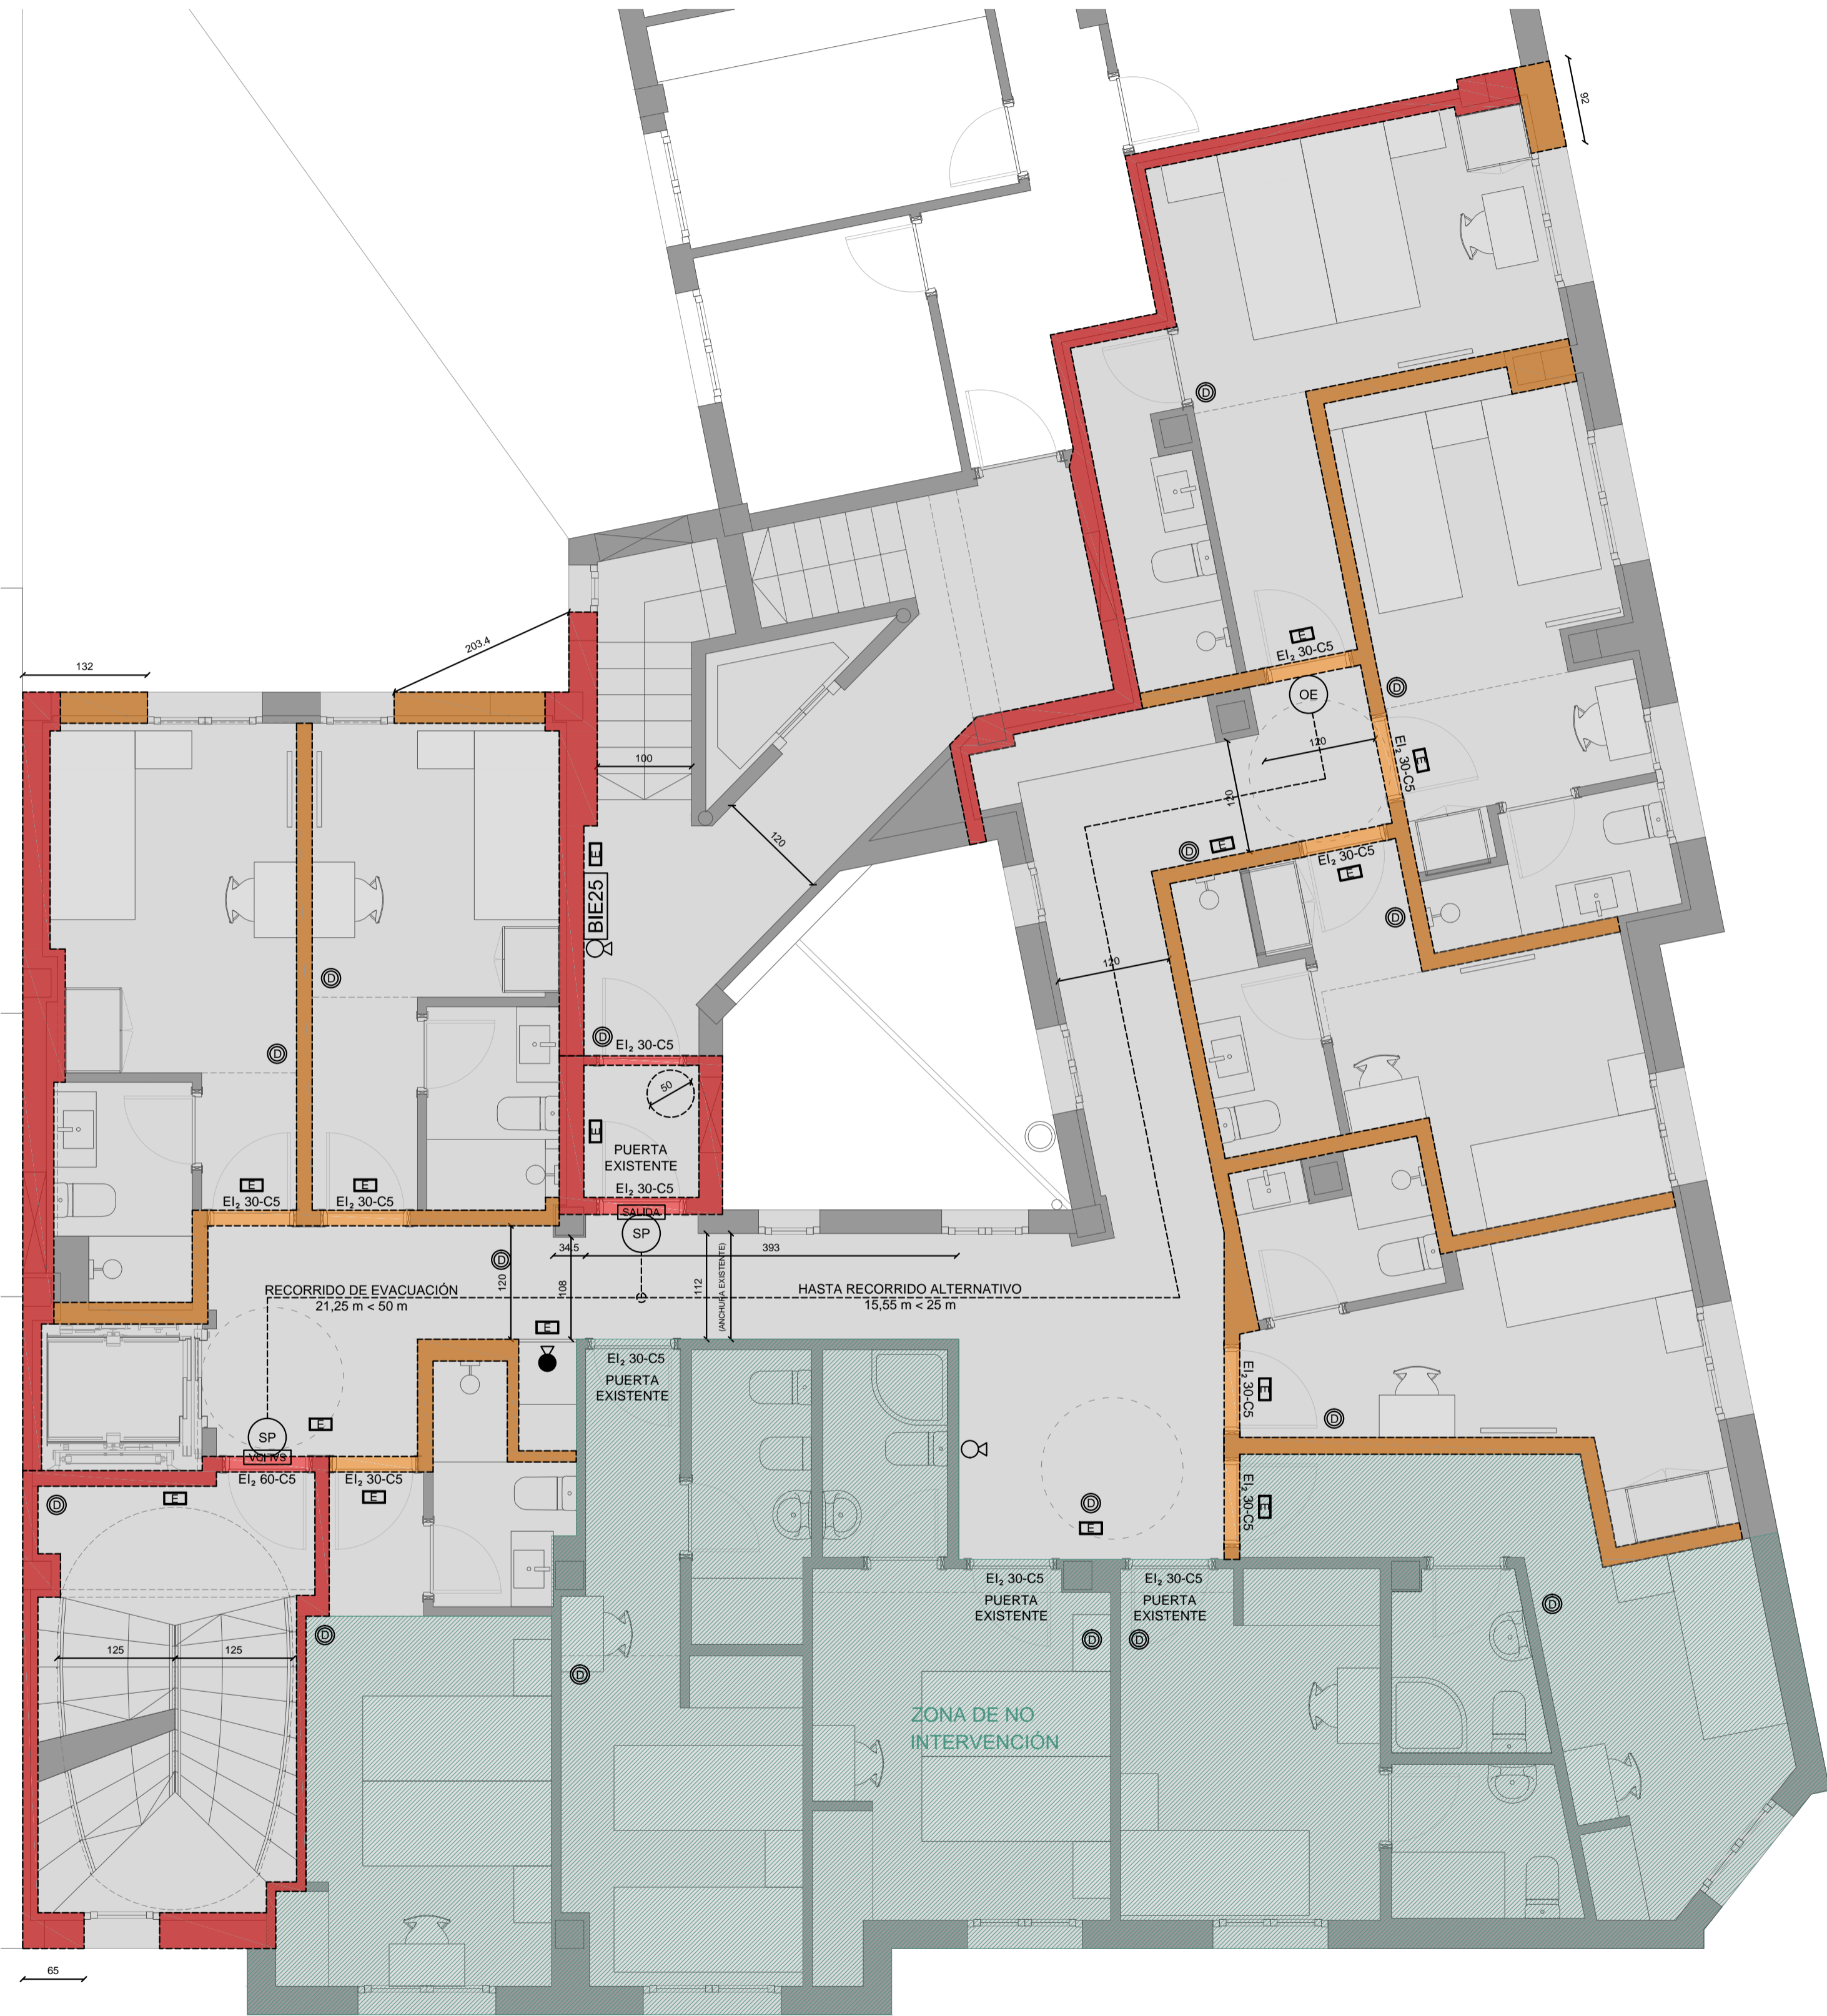

PLANTA SEGUNDA

REFORMA DE EDIFICIO PARA HOTEL DE 1 ESTRELLA

C/ BEATOS MENA Y NAVARRETE Nº 16. LOGROÑO
LA CORTIJANA SL, PROMOTOR

15 FEBRERO 2024

JAVIER MEDEL
ARQUITECTO

111
INSTALACIONES
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
PLANTA PRIMERA. 1/50
PLANTA SEGUNDA. 1/50

jmedel@coar.es
649627775

COAR
CONSEJO REGULADOR
VISADO

23/02/24
Registramiento: 24-02/15-300
Documento: 24-02/0187-038-0500
Firmado: 11/02/24
Firmado: JAVIER MEDEL TEL: 649627775