


PLANTA BAJA

SI, SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO	
Ocupación total hotel fase 1 = 188 personas	
	ORIGEN DE EVACUACIÓN
	SALIDA DE PLANTA
	SALIDA DE EDIFICIO
	RECORRIDO DE EVACUACIÓN
	ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN TECHO
	ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED
	SALIDA
	EXTINTOR 21A-113B - SEÑAL SEGURIDAD 210x210 mm
	EXTINTOR CO2 - SEÑAL SEGURIDAD 210x210 mm
	BOCA INCENDIO EQUIPADA 25 mm
	BOCA INCENDIO EQUIPADA 45 mm
	DETECTOR DE INCENDIOS

ELEMENTOS SEPARADORES	
	PUERTAS CON PROTECCIÓN EI, I-C5 1 - (VER PLANO)
	ELEMENTO SEPARADOR EI 120
	ELEMENTO SEPARADOR EI 60
	ZONA DE NO INTERVENCIÓN

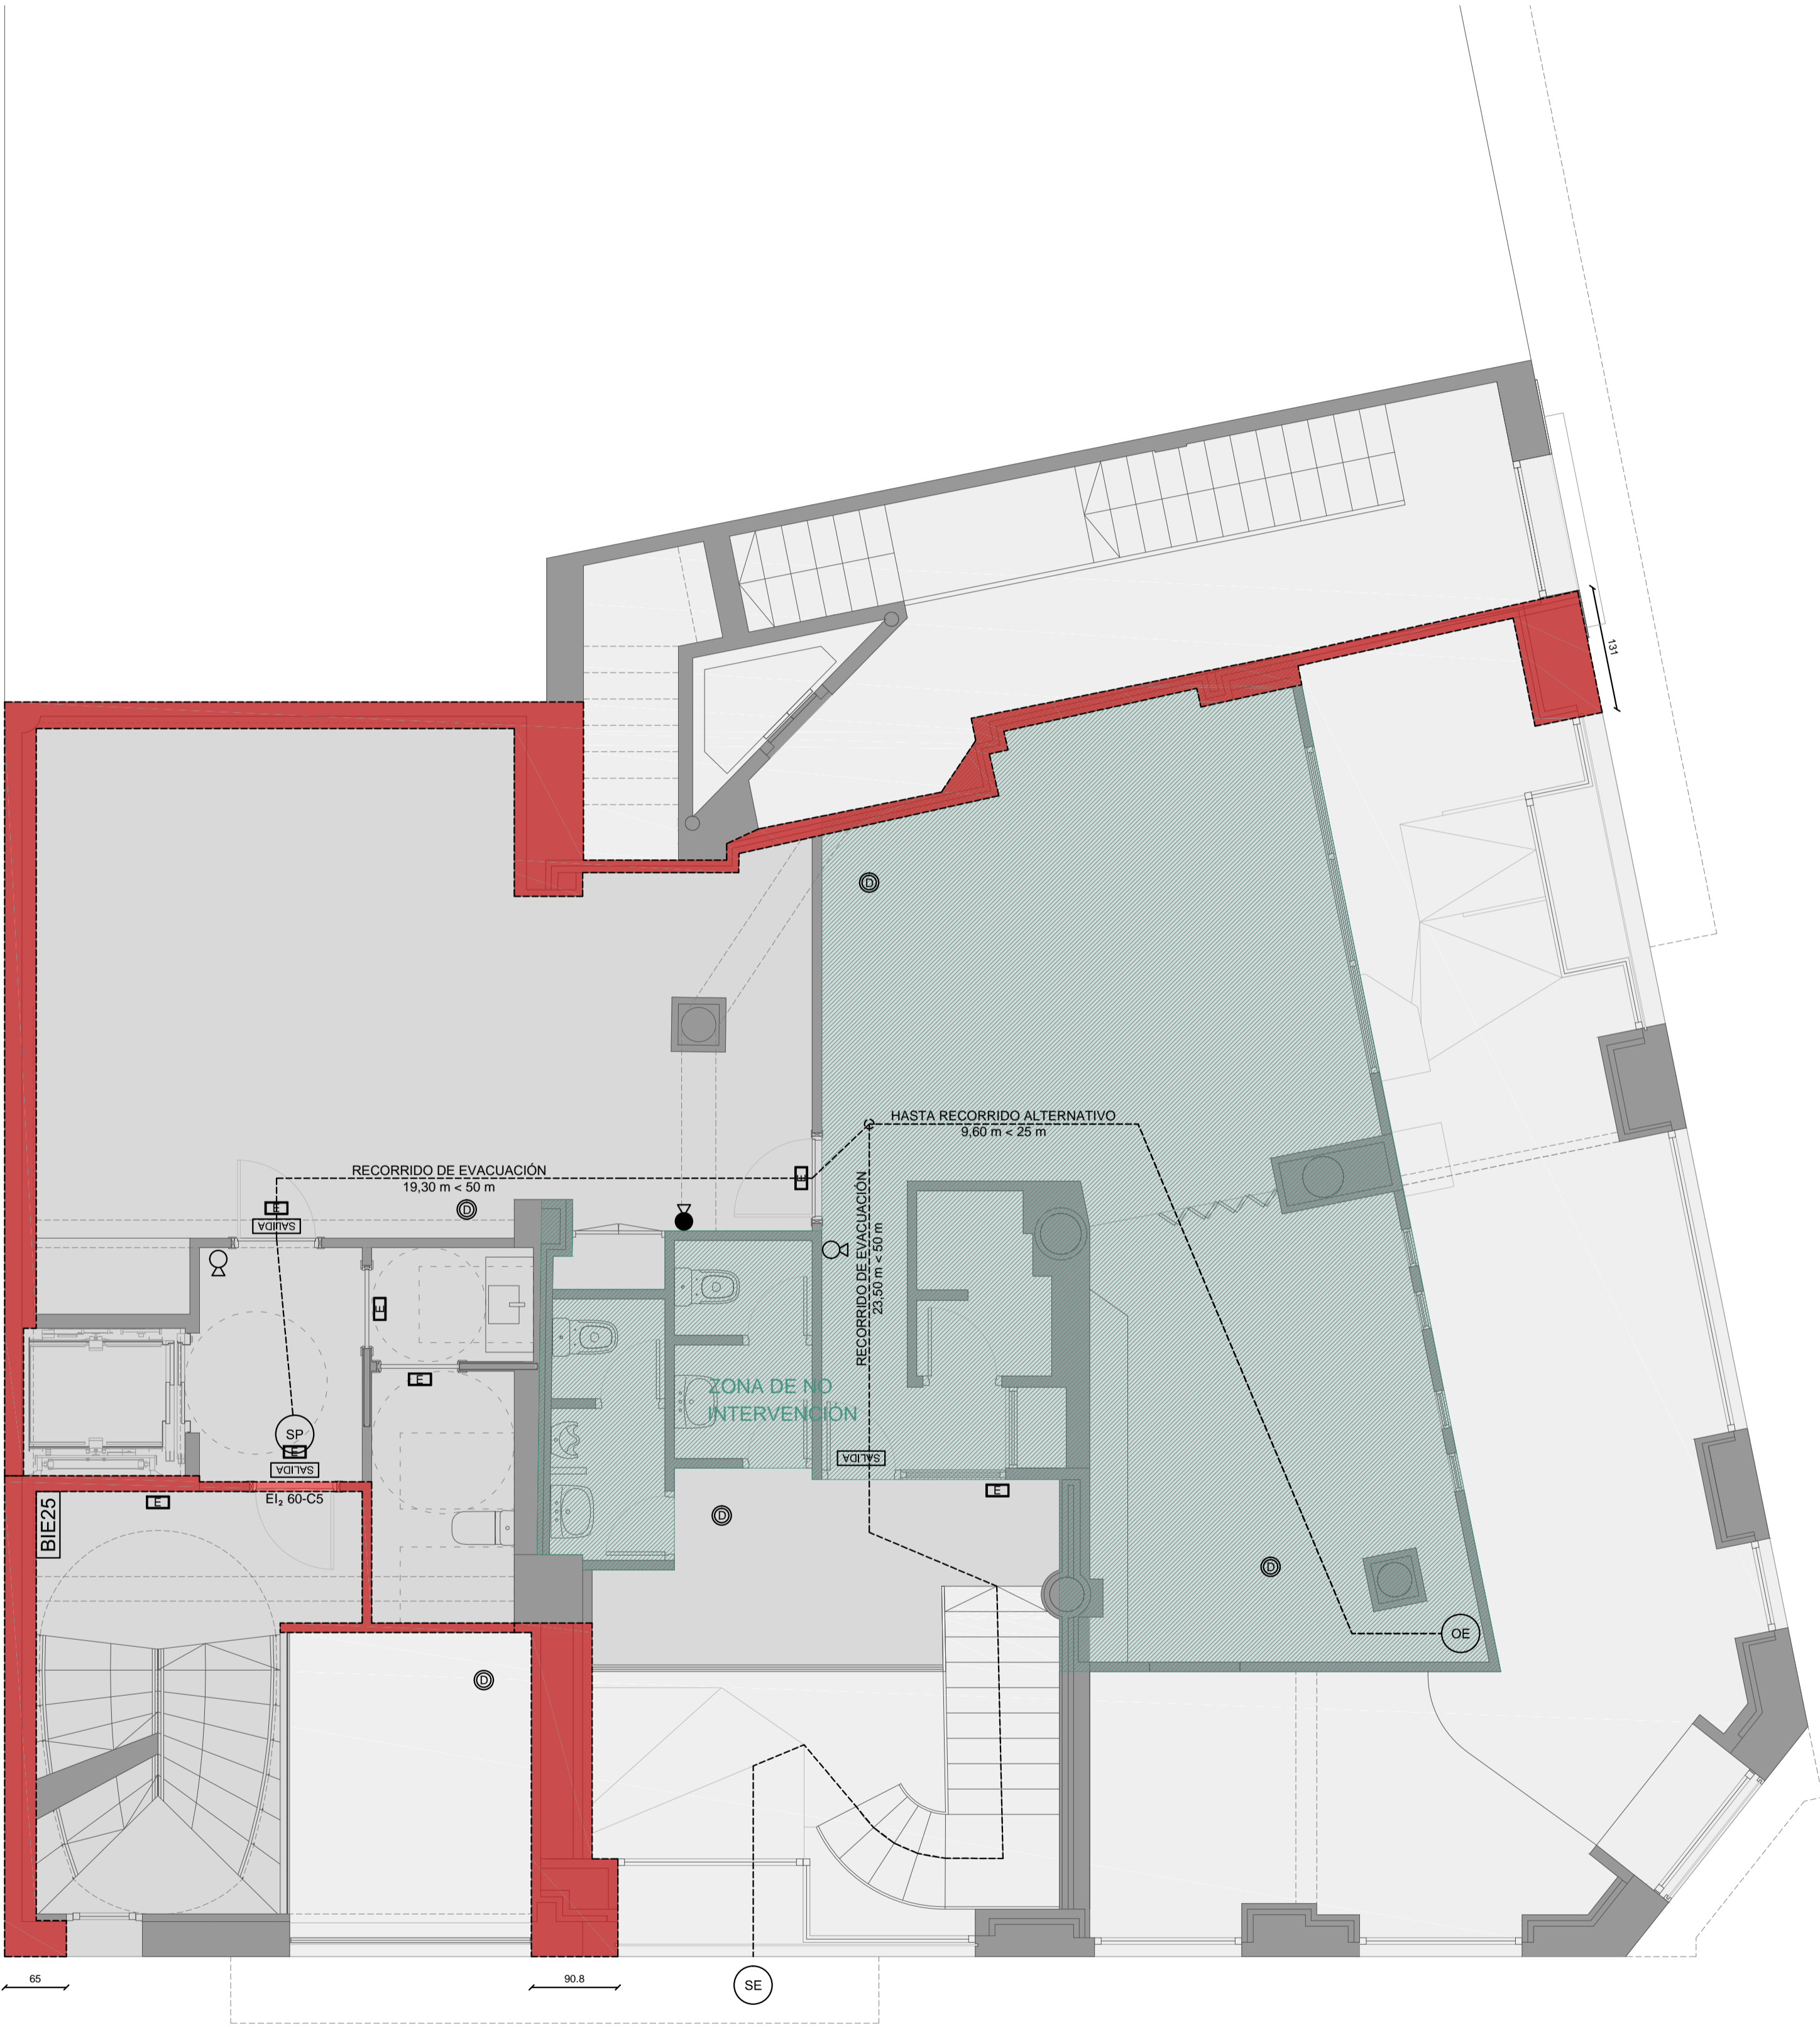

PLANTA ENTREPISO

REFORMA DE EDIFICIO PARA HOTEL DE 1 ESTRELLA

C/ BEATOS MENA Y NAVARRETE Nº 16. LOGROÑO  
LA CORTIJANA SL, PROMOTOR

15 FEBRERO 2024

JAVIER MEDEL  
ARQUITECTO

INSTALACIONES  
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO  
PLANTA BAJA, 1/50  
ENTREPISO, 1/50

jmedel@coar.es  
649627773

COAR  
Colegio Oficial de Arquitectos de la Rioja  
VISADO  
23/02/24

Registado: 24-02136-300  
Documento: 24-02018F-0324-01729  
Escala: 1/50  
Proyecto: JAVIER MEDEL TELLO  
649627773