


PLANTA TERCERA

FONTANERÍA	
	ACOMETIDA FONTANERÍA
	CONTADOR AGUA FRÍA
	LLAVE DE CORTE
	RED AGUA FRÍA
	RED A.C.S.
	TOMA DE AGUA FRÍA
	TOMA DE A.C.S.
	GRIFERÍA MONOMANDO
	CALDERA
CALDERA DE GAS INTERGAS 24 KW	

EVACUACIÓN	
	RED DE EVACUACIÓN
	DESAGÜE Ø 20 mm (CLIMATIZACIÓN)
	TUBERÍA DESAGÜE 20 mm
	DESAGÜE Ø 50 mm
	DESAGÜE Ø 110 mm

GAS	
	LLAVE DE CORTE EXTERIOR
	CONTADOR EN ARMARIO CCPP
	TUBERÍA DE GAS VISTA
	TUBERÍA DE GAS CON VAINA
	1 COCINA DE GAS - 2 FUEGOS - 12 KW (EXISTENTE)
	2 PLANCHA DE GAS - 2 FUEGOS - 12 KW (EXISTENTE)
	3 CALDERA PLANTA 1 - 24 KW (EXISTENTE)
	4 CALDERA PLANTA 2 - 24 KW (EXISTENTE)
	5 CALDERA PLANTA 3 - 55 KW (EXISTENTE)
	6 CALDERA PLANTA 4 - 24 KW
	TOTAL 151 KW
	REJILLA DE VENTILACIÓN

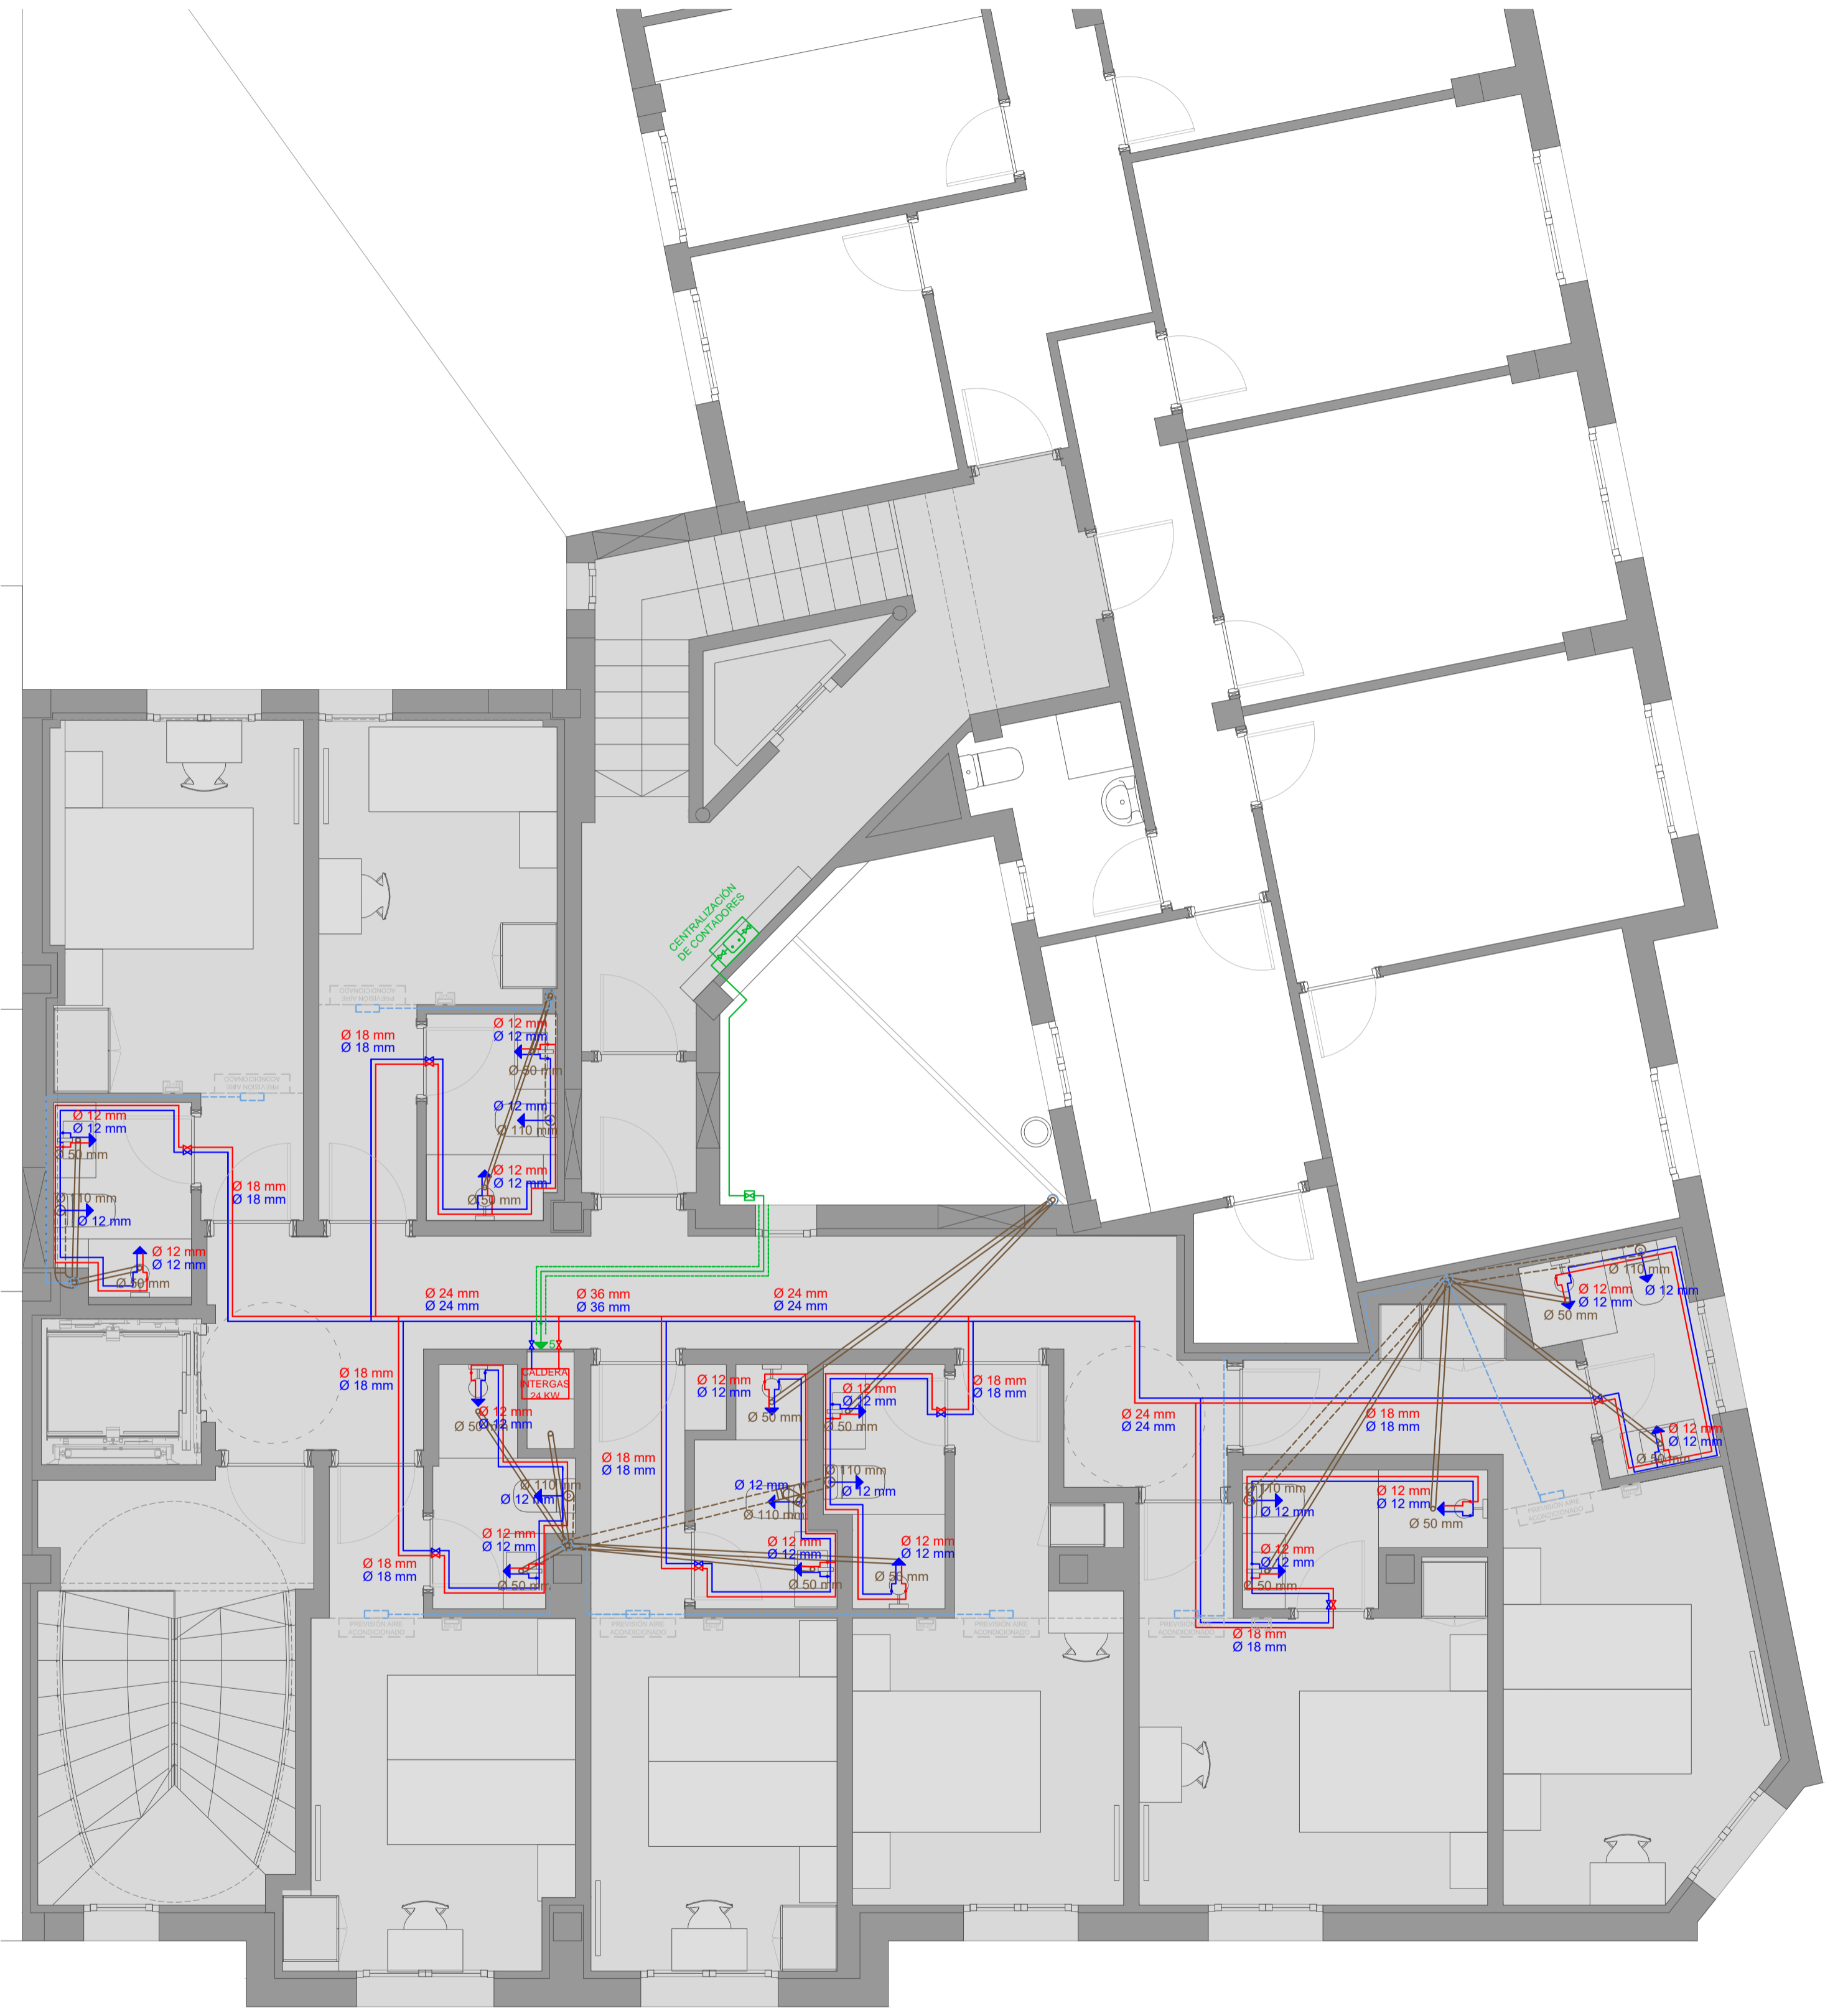

PLANTA CUARTA

REFORMA DE EDIFICIO PARA HOTEL DE 1 ESTRELLA  
C/ BEATOS MENA Y NAVARRETE Nº 16. LOGROÑO  
LA CORTIJANA SL, PROMOTOR

15 FEBRERO 2024

JAVIER MEDEL  
ARQUITECTO

106  
INSTALACIONES  
FONTANERÍA / EVACUACIÓN  
PLANTA TERCERA, 1/50  
PLANTA CUARTA, 1/50  
jmedel@coar.es  
649627773

COAR  
CONSEJO REGULADOR  
VISADO

23/02/24  
Ejecutivos: 24-02136-500  
Documentos: 24-0200847-031-01916  
Firmas: 1/10  
Firmas: JAVIER MEDEL TEL: 649627773