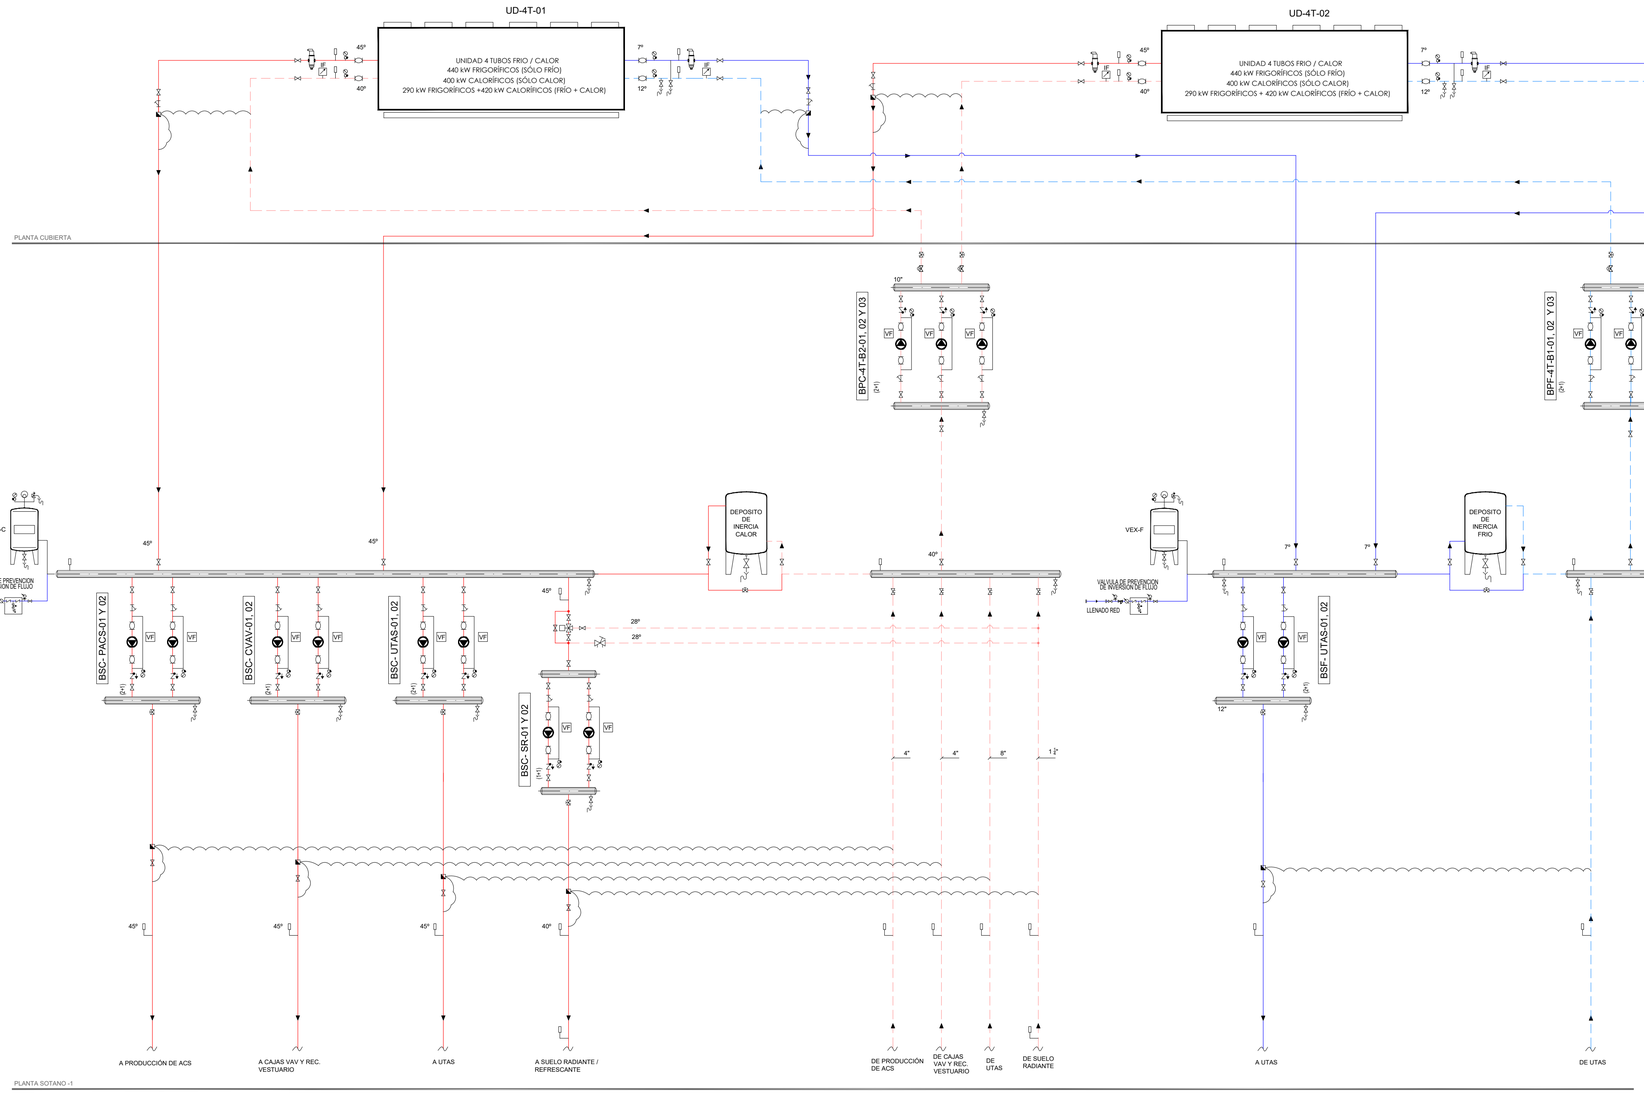

LEYENDA DE CLIMATIZACIÓN

- TUBERÍA AGUA FRÍA IMPULSIÓN.
- TUBERÍA AGUA FRÍA RETORNO.
- TUBERÍA DE IMPULSIÓN AGUA CALIENTE.
- TUBERÍA DE RETORNO AGUA CALIENTE.
- CONTADOR DE KCal.
- VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN.
- DH — DESCONECTOR HIDRÁULICO.
- ELECTROVÁLVULA.
- VÁLVULA DE EQUILIBRADO.
- VÁLVULA DE CORTE.
- VÁLVULA DE RETENCIÓN.
- BOMBA
- BOMBA DOBLE.
- FILTRO.
- VACÍO CON VÁLVULA DE SEGURIDAD.
- VACÍO.
- GRIFO DE PRUEBA.
- MANGUITO ANTIVIBRATORIO.
- VÁLVULA DE EQUILIBRADO DINÁMICO Y CONTROL INDEPENDIENTE DE LA PRESIÓN.
- VÁLVULA DE CORTE CON TOMA DE PRESIÓN.
- TST — TERMÓMETRO / SONDA DE TEMPERATURA.
- VÁLVULA DE TRES VÍAS.
- VT4V — VÁLVULA DE 4 VÍAS.

NOTAS GENERALES:
- No tomar medidas sobre los planos.
- Todas las medidas deberán comprobarse en la obra
- Las posibles contradicciones de la documentación de proyecto deberán comunicarse inmediatamente a la D.F., que determinará su prevalencia.
- Los planos deben ser leídos en conjunto con toda la documentación de proyecto, incluyendo la documentación escrita, los planos de estructura, instalaciones y fachadas.
- Consultar los pliegos de condiciones antes de la puesta en obra.
- No válido para construir sin sello de aprobación de la D.F.
- Las bases informáticas de los documentos de proyecto son propiedad intelectual de los autores.
- Prohibida la reproducción o difusión total o parcial de cualquier documento del proyecto sin la autorización expresa de la D.F.
- El mobiliario dibujado en las plantas es sólo una referencia, la definición exacta del equipamiento es el que consta en el plano de equipamiento.

Revisiones

#	Descripción	Fecha

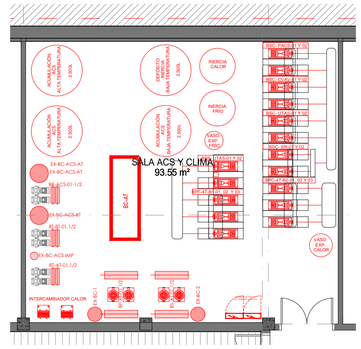

02 PLANTA SOTANO -1. SALA CLIMATIZACIÓN
1:50

ESQUEMA DE PRINCIPIO CLIMATIZACION TUBERIAS C. PRODUCCION

CIRCULADOR	CAUDAL	ALTURA MANOMÉTRICA	FUNCIONAMIENTO	SERVICIO
BPF-4T-B1-01, 02 Y 03	111,24m3/h c.u.	15m.c.a.	(2+1)	PRIMARIO PRODUCCIÓN REFRIGERACIÓN GENERAL
BPC-4T-B2-01, 02 Y 03	93,96m3/h c.u.	15m.c.a.	(2+1)	PRIMARIO PRODUCCIÓN CALEFACCIÓN GENERAL
BSC- PACS-01, 02 Y 03	31,15m3/h c.u.	25m.c.a.	(2+1)	SECUNDARIO PRODUCCIÓN ACS LADO (BAJA TEMPERATURA)
BSC- CVAV-01, 02 Y 03	25,90m3/h c.u.	40m.c.a.	(2+1)	SECUNDARIO DISTRIBUCIÓN CALEFACCIÓN CAJAS VAV Y REC. VESTUARIO
BSC- UTAS-01, 02 Y 03	69,75m3/h c.u.	25m.c.a.	(2+1)	SECUNDARIO DISTRIBUCIÓN CALEFACCIÓN UTAS
BSC- SR-01 Y 02	2,20 m3/h c.u.	25m.c.a.	(1+1)	SECUNDARIO DISTRIBUCIÓN SUELO RADIANTE
BSF- UTAS-01, 02 Y 03	86,85 m3/h c.u.	25m.c.a.	(2+1)	SECUNDARIO DISTRIBUCIÓN REFRIGERACIÓN UTAS

01 PLANTA SOTANO -1.
1:500

Fase

PROYECTO BÁSICO

Proyecto

CENTRO DE ESPECIALIDADES Y CMA ADORACIÓN SAENZ

Localización

Plaza Joaquín Elizalde, 26004
Logroño (La Rioja)

Número de proyecto

24068

Número de plano

816-EP-00

Capítulo

INSTALACIONES

Título del plano

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
Esquema de Principio

Fecha

DIC. 2024

Versión

Escalas

A1: S/E A3: S/E

Propiedad

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES DEL GOBIERO DE LA RIOJA

Colaboradores

Úrculo Ingenieros
C/ Saturnino Calleja 16, 4ª planta 28002 MADRID
tlf. 915195496 / 7 E-Mail:ZENI@urculoingenieros.com
www.urculoingenieros.com

Arquitectos

ANGEL CARRERO Y DEL POZO
PATRICIO MARTÍNEZ
MAXIMIÁ TORRUELLA
LUIS GOTOR

PMMT FORWARD THINKING ARCHITECTURE

CEPA ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.L.P.

Generado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Author	Checker	Approver