

| LEYENDA DE EXTINCIÓN |   |
|----------------------|---|
|                      | TUBERÍA ACOMETIDA RED   |
|                      | TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RED DE BIES  |
|                      | BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 25 mm. DE SUPERFICIE                         |
|                      | BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 45 mm. DE SUPERFICIE                         |
|                      | ARMARIO CON BIE-25, EXTINTOR DE 6 KG. 21A-113B Y PULSADOR. DE EMPOTRAR    |
|                      | EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE ABC DE 6kg DE CAPACIDAD. EFICACIA 21A-113B. |
|                      | EXTINTOR DE ANHIDRIDO CARBÓNICO (CO2) DE 5 kg. DE CAPACIDAD.              |

| LEYENDA DE ALUMB. S/E |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
|                       | EMERGENCIA SUPERFICIE MODULAR. |
|                       | EMERGENCIA EMPOTRAR MODULAR.   |

| LEYENDA DETECCIÓN |   |
|-------------------|---|
|                   | CENTRAL DE INCENDIOS ALGORITMICA MOD. AE/SA-C1.               |
|                   | DETECTOR OPTICO ALGORITMICO MOD. AE/SA-OPI.                   |
|                   | DETECTOR OPTICO ALGORITMICO EN FALSO TECHO MOD. AE/SA-OPI.    |
|                   | DETECTOR OPTICO-TERMICO CONVENCIONAL MOD. AE/CS-OPT.          |
|                   | PULSADOR DE ALARMA MOD. AE/SA-PTA.                            |
|                   | PULSADOR DE ALARMA MOD. AE/SA-PTA + PROTECTOR AGUA AE/V-SWS.  |
|                   | DISPOSITIVO DE ALARMA CON FOCO (SOLO FLASH) MOD. AE/SA-ASF23. |
|                   | SIRENA DE ALARMA CON FOCO PARA EXTERIOR MOD. AE/V-ASF.        |
|                   | FLASH EN TECHO NORMA EN54-23 MOD. AE/V-AFLXC.                 |
|                   | SISTEMA ASISTENCIA DISCAPACITADOS AE/DDA.                     |
|                   | RETENEDOR DE PUERTA MOD. AE/V-R2440.                          |

NOTAS GENERALES:

- No tomar medidas sobre los planos.
- Todas las medidas deberán comprobarse en la obra
- Las posibles contradicciones de la documentación de proyecto deberán comunicarse inmediatamente a la D.F., que determinará su prevalencia.
- Los planos deben ser leídos en conjunto con toda la documentación de proyecto, incluyendo la documentación escrita, los planos de estructura, instalaciones y fachadas.
- Consultar los pliegos de condiciones antes de la puesta en obra.
- No válido para construir sin sello de aprobación de la D.F.
- Las bases informáticas de los documentos de proyecto son propiedad intelectual de los autores.
- Prohibida la reproducción o difusión total o parcial de cualquier documento del proyecto sin la autorización expresa de la D.F.
- El mobiliario dibujado en las plantas es sólo una referencia, la definición exacta del equipamiento es el que consta en el plano de equipamiento.

| Revisiones |             |       |
|------------|-------------|-------|
| #          | Descripción | Fecha |

Fase

## PROYECTO BÁSICO

Proyecto

## CENTRO DE ESPECIALIDADES Y CMA ADORACIÓN SAENZ

Localización

Plaza Joaquín Elizalde, 26004 Logroño (La Rioja)

Número de proyecto

24068

Número de plano

820-SS-00

Capítulo

## INSTALACIONES

Título del plano

## IP PROTECCION CONTRAINCENDIOS Planta Semisótano

Fecha

DIC. 2024

Escalas

A1: 1/150

A3: 1/300

Propiedad  
CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES DEL GOBIERNO DE LA RIOJA



Colaboradores

Urculo Ingenieros  
C/ Saturnino Gállego 16, 4ª planta 28002 MADRID  
tlf. 915195496 / 7 E-Mail: ZENI@urculingenieros.com  
www.urculingenieros.com

Arquitectos

ANGEL CARRERO Y DEL POZO  
PATRICIO MARTÍNEZ  
MAXIMIA TORRUELLA  
LUIS GOTOR



Generado por: Author

Revisado por: Checker

Aprobado por: Approver

EXP-5/2025

22 de enero de 2025







**LEYENDA DE EXTINCIÓN**

- TUBERÍA ACOMETIDA RED
- TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RED DE BIES
- BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 25 mm. DE SUPERFICIE
- BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 45 mm. DE SUPERFICIE
- ARMARIO CON BIE-25, EXTINTOR DE 6 KG. 21A-113B Y PULSADOR, DE EMPOTRAR
- EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE ABC DE 6kg DE CAPACIDAD, EFICACIA 21A-113B
- EXTINTOR DE ANHIDRIDO CARBÓNICO (CO<sub>2</sub>) DE 5 kg. DE CAPACIDAD.

**LEYENDA DE ALUMB. S/E**

- EMERGENCIA SUPERFICIE MODULAR.
- EMERGENCIA EMPOTRAR MODULAR.

**LEYENDA DETECCIÓN**

- CENTRAL DE INCENDIOS ALGORITMICA MOD. AE/SA-C1.
- DETECTOR OPTICO ALGORITMICO MOD. AE/SA-OPI.
- DETECTOR OPTICO ALGORITMICO EN FALSO TECHO MOD. AE/SA-OPI.
- DETECTOR OPTICO-TERMICO CONVENCIONAL MOD. AE/CS-OPT.
- PULSADOR DE ALARMA MOD. AE/SA-PTA.
- PULSADOR DE ALARMA MOD. AE/SA-PTA + PROTECTOR AGUA AEV-SWS.
- DISPOSITIVO DE ALARMA CON FOCO (SOLO FLASH) MOD. AE/SA-ASF23.
- SIRENA DE ALARMA CON FOCO PARA EXTERIOR MOD. AEV-ASFE.
- FLASH EN TECHO NORMA EN54-23 MOD. AEV-AFLXC.
- SISTEMA ASISTENCIA DISCAPACITADOS AE/DDA.
- RETENEDOR DE PUERTA MOD. AE/V-R2440.

**NOTAS GENERALES:**

- No tomar medidas sobre los planos.
- Todas las medidas deberán comprobarse en la obra
- Las posibles contradicciones de la documentación de proyecto deberán comunicarse inmediatamente a la D.F., que determinará su prevalencia.
- Los planos deben ser leídos en conjunto con toda la documentación de proyecto, incluyendo la documentación escrita, los planos de estructura, instalaciones y fachadas.
- Consultar los pliegos de condiciones antes de la puesta en obra.
- No válido para construir sin sello de aprobación de la D.F.
- Las bases informáticas de los documentos de proyecto son propiedad intelectual de los autores.
- Prohibida la reproducción o difusión total o parcial de cualquier documento del proyecto sin la autorización expresa de la D.F.
- El mobiliario dibujado en las plantas es sólo una referencia, la definición exacta del equipamiento es el que consta en el plano de equipamiento.

| Revisión | # | Descripción | Fecha |
|----------|---|-------------|-------|
|----------|---|-------------|-------|

Fase

## PROYECTO BÁSICO

Proyecto

## CENTRO DE ESPECIALIDADES Y CMA ADORACIÓN SAENZ

Localización

Plaza Joaquín Elizalde, 26004 Logroño (La Rioja)

Número de proyecto

24068

Número de plano

**820-B1-00**

Capítulo

## INSTALACIONES

Título del plano

IP PROTECCION CONTRA INCENDIOS  
Planta Baja

Fecha

DIC. 2024

Escalas

A1: 1/150 A3: 1/300

Propiedad  
CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES DEL GOBIERNO DE LA RIOJA



Colaboradores

Órculo Ingenieros  
c/ Saturnia Calleja 16, 4ª planta 28002 MADRID  
tlf. 915195496 / 7 E-Mail: ZENI@urculingenieros.com  
www.urculingenieros.com

Arquitectos

ANGEL CARRERO Y DEL POZO  
PATRICIO MARTÍNEZ  
MAXIMIA TORRUELLA  
LUIS GOTOR



Generado por:  
Author

Revisado por:  
Checker

Aprobado por:  
Approver

01 PLANTA UBICACIÓN HIDRANTES  
1:1000





| LEYENDA DE EXTINCIÓN |  |
|----------------------|--|
|                      | TUBERÍA ACOMETIDA RED  |
|                      | TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RED DE BIES DE SUPERFICIE                           |
|                      | BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 25 mm. DE SUPERFICIE                        |
|                      | BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 45 mm. DE SUPERFICIE                        |
|                      | ARMARIO CON BIE-25, EXTINTOR DE 6 KG. 21A-113B Y PULSADOR, DE EMPOTRAR   |
|                      | EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE ABC DE 6kg DE CAPACIDAD, EFICACIA 21A-113B |
|                      | EXTINTOR DE ANHIDRIDO CARBÓNICO (CO2) DE 5 kg. DE CAPACIDAD.             |

| LEYENDA DE ALUMB. S/E |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
|                       | EMERGENCIA SUPERFICIE MODULAR. |
|                       | EMERGENCIA EMPOTRAR MODULAR.   |

| LEYENDA DETECCIÓN |   |
|-------------------|---|
|                   | CENTRAL DE INCENDIOS ALGORITMICA MOD. AE/SA-C1.               |
|                   | DETECTOR OPTICO ALGORITMICO MOD. AE/SA-OPI.                   |
|                   | DETECTOR OPTICO ALGORITMICO EN FALSO TECHO MOD. AE/SA-OPI.    |
|                   | DETECTOR OPTICO-TERMICO CONVENCIONAL MOD. AE/CS-OPT.          |
|                   | PULSADOR DE ALARMA MOD. AE/SA-PTA.                            |
|                   | PULSADOR DE ALARMA MOD. AE/SA-PTA + PROTECTOR AGUA AE/V-SWS.  |
|                   | DISPOSITIVO DE ALARMA CON FOCO (SOLO FLASH) MOD. AE/SA-ASF23. |
|                   | SIRENA DE ALARMA CON FOCO PARA EXTERIOR MOD. AE/V-ASF.        |
|                   | FLASH EN TECHO NORMA EN54-23 MOD. AE/V-AFLXC.                 |
|                   | SISTEMA ASISTENCIA DISCAPACITADOS AE/DDA.                     |
|                   | RETENEDOR DE PUERTA MOD. AE/V-R2440.                          |

NOTAS GENERALES:

- No tomar medidas sobre los planos.
- Todas las medidas deberán comprobarse en la obra
- Las posibles contradicciones de la documentación de proyecto deberán comunicarse inmediatamente a la D.F., que determinará su prevalencia.
- Los planos deben ser leídos en conjunto con toda la documentación de proyecto, incluyendo la documentación escrita, los planos de estructura, instalaciones y fachadas.
- Consultar los pliegos de condiciones antes de la puesta en obra.
- No válido para construir sin sello de aprobación de la D.F.
- Las bases informáticas de los documentos de proyecto son propiedad intelectual de los autores.
- Prohibida la reproducción o difusión total o parcial de cualquier documento del proyecto sin la autorización expresa de la D.F.
- El mobiliario dibujado en las plantas es sólo una referencia, la definición exacta del equipamiento es el que consta en el plano de equipamiento.

| Revisiones |             |       |
|------------|-------------|-------|
| #          | Descripción | Fecha |

Fase

## PROYECTO BÁSICO

Proyecto

## CENTRO DE ESPECIALIDADES Y CMA ADORACIÓN SAENZ

Localización

Plaza Joaquín Elizalde, 26004 Logroño (La Rioja)

Número de proyecto

24068

Número de plano

820-01-00

Capítulo

## INSTALACIONES

Título del plano

## IP PROTECCION CONTRA INCENDIOS Planta 01

Fecha

DIC. 2024

Escalas

A1: 1/150 A3: 1/300

Propiedad  
CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES DEL GOBIERNO DE LA RIOJA



Colaboradores

Órculo Ingenieros  
C/ Saturnio Calleja 16, 4ª planta 28002 MADRID  
tlf. 915195496 / 7 E-Mail: ZENI@urculoiingenieros.com  
www.urculoiingenieros.com

Arquitectos

ANGEL CARRERO Y DEL POZO  
PATRICIO MARTÍNEZ  
MAXIMIA TORRUELLA  
LUIS GOTOR




Generado por:  
Author

Revisado por:  
Checker

Aprobado por:  
Approver



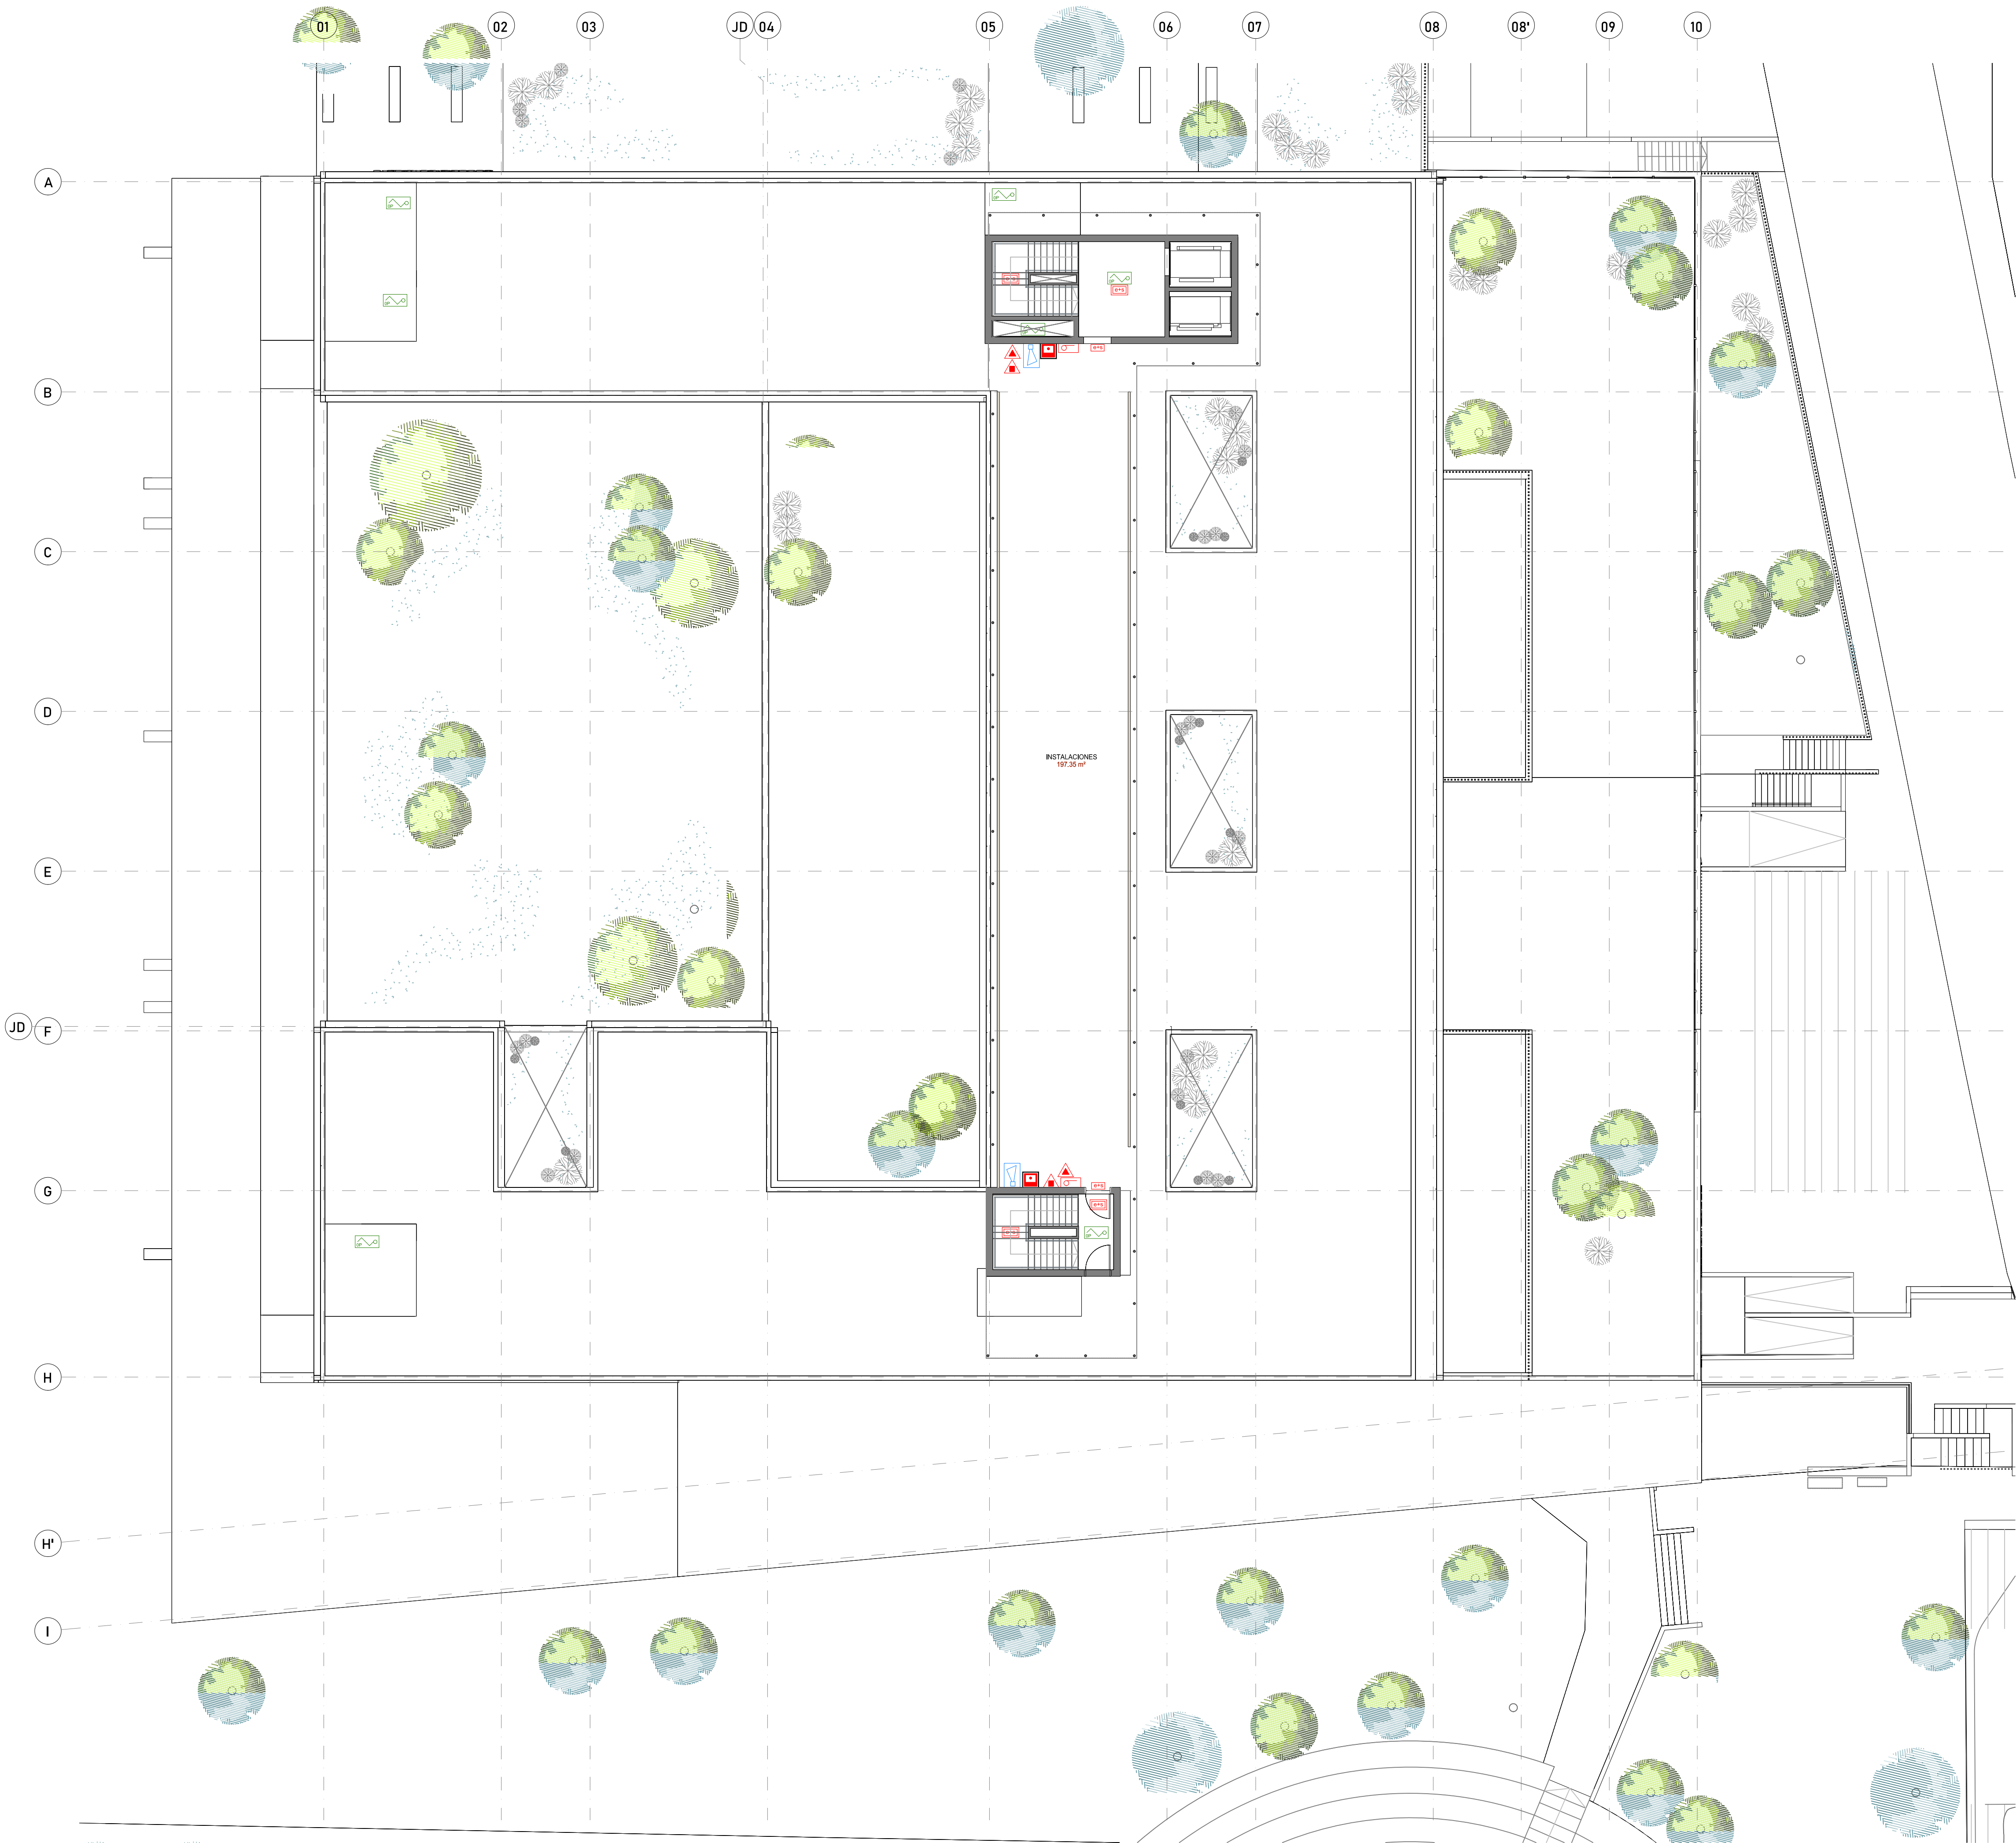

| LEYENDA DE EXTINCIÓN |  |
|----------------------|--|
|                      | TUBERÍA ACOMETIDA RED  |
|                      | TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RED DE BIES   |
|                      | BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 25 mm. DE SUPERFICIE                        |
|                      | BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 45 mm. DE SUPERFICIE                        |
|                      | ARMARIO CON BIE-25, EXTINTOR DE 6 KG. 21A-113B Y PULSADOR, DE EMPOTRAR   |
|                      | EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE ABC DE 6kg DE CAPACIDAD, EFICACIA 21A-113B |
|                      | EXTINTOR DE ANHIDRIDO CARBÓNICO (CO2) DE 5 kg. DE CAPACIDAD.             |

| LEYENDA DE ALUMB. S/E |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
|                       | EMERGENCIA SUPERFICIE MODULAR. |
|                       | EMERGENCIA EMPOTRAR MODULAR.   |

| LEYENDA DETECCIÓN |   |
|-------------------|---|
|                   | CENTRAL DE INCENDIOS ALGORITMICA MOD. AE/SA-C1.               |
|                   | DETECTOR OPTICO ALGORITMICO MOD. AE/SA-OPI.                   |
|                   | DETECTOR OPTICO ALGORITMICO EN FALSO TECHO MOD. AE/SA-OPI.    |
|                   | DETECTOR OPTICO-TERMICO CONVENCIONAL MOD. AE/CS-OPT.          |
|                   | PULSADOR DE ALARMA MOD. AE/SA-PTA.                            |
|                   | PULSADOR DE ALARMA MOD. AE/SA-PTA + PROTECTOR AGUA AE/V-SWS.  |
|                   | DISPOSITIVO DE ALARMA CON FOCO (SOLO FLASH) MOD. AE/SA-ASF23. |
|                   | SIRENA DE ALARMA CON FOCO PARA EXTERIOR MOD. AE/V-ASFE.       |
|                   | FLASH EN TECHO NORMA EN54-23 MOD. AE/V-AFLXC.                 |
|                   | SISTEMA ASISTENCIA DISCAPACITADOS AE/DDA.                     |
|                   | RETENEDOR DE PUERTA MOD. AE/V-R2440.                          |

NOTAS GENERALES:

- No tomar medidas sobre los planos.
- Todas las medidas deberán comprobarse en la obra
- Las posibles contradicciones de la documentación de proyecto deberán comunicarse inmediatamente a la D.F., que determinará su prevalencia.
- Los planos deben ser leídos en conjunto con toda la documentación de proyecto, incluyendo la documentación escrita, los planos de estructura, instalaciones y fachadas.
- Consultar los pliegos de condiciones antes de la puesta en obra.
- No válido para construir sin sello de aprobación de la D.F.
- Las bases informáticas de los documentos de proyecto son propiedad intelectual de los autores.
- Prohibida la reproducción o difusión total o parcial de cualquier documento del proyecto sin la autorización expresa de la D.F.
- El mobiliario dibujado en las plantas es sólo una referencia, la definición exacta del equipamiento es el que consta en el plano de equipamiento.

| Revisiones |             |       |
|------------|-------------|-------|
| #          | Descripción | Fecha |

Fase

## PROYECTO BÁSICO

Proyecto

## CENTRO DE ESPECIALIDADES Y CMA ADORACIÓN SAENZ

Localización

Plaza Joaquín Elizalde, 26004 Logroño (La Rioja)

Número de proyecto

24068

Número de plano

820-C1-00

Capítulo

## INSTALACIONES

Título del plano

## IP PROTECCION CONTRA INCENDIOS Planta Cubierta

Fecha

DIC. 2024

Versión

Escalas

A1: 1/150

A3: 1/300

Propiedad

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES DEL GOBIERNO DE LA RIOJA



Colaboradores

Órculo Ingenieros  
C/ Saturnino Calleja 16, 4ª planta 28002 MADRID  
Tlf. 915195496 / 7 E-Mail: ZENI@urculingenieros.com  
www.urculingenieros.com

Arquitectos

ANGEL CARRERO Y DEL POZO  
PATRICIO MARTÍNEZ  
MAXIMIA TORRUELLA  
LUIS GOTOR

PMMT  
FORWARD  
THINKING  
ARCHITECTURE



Generado por:  
Author

Revisado por:  
Checker

Aprobado por:  
Approver