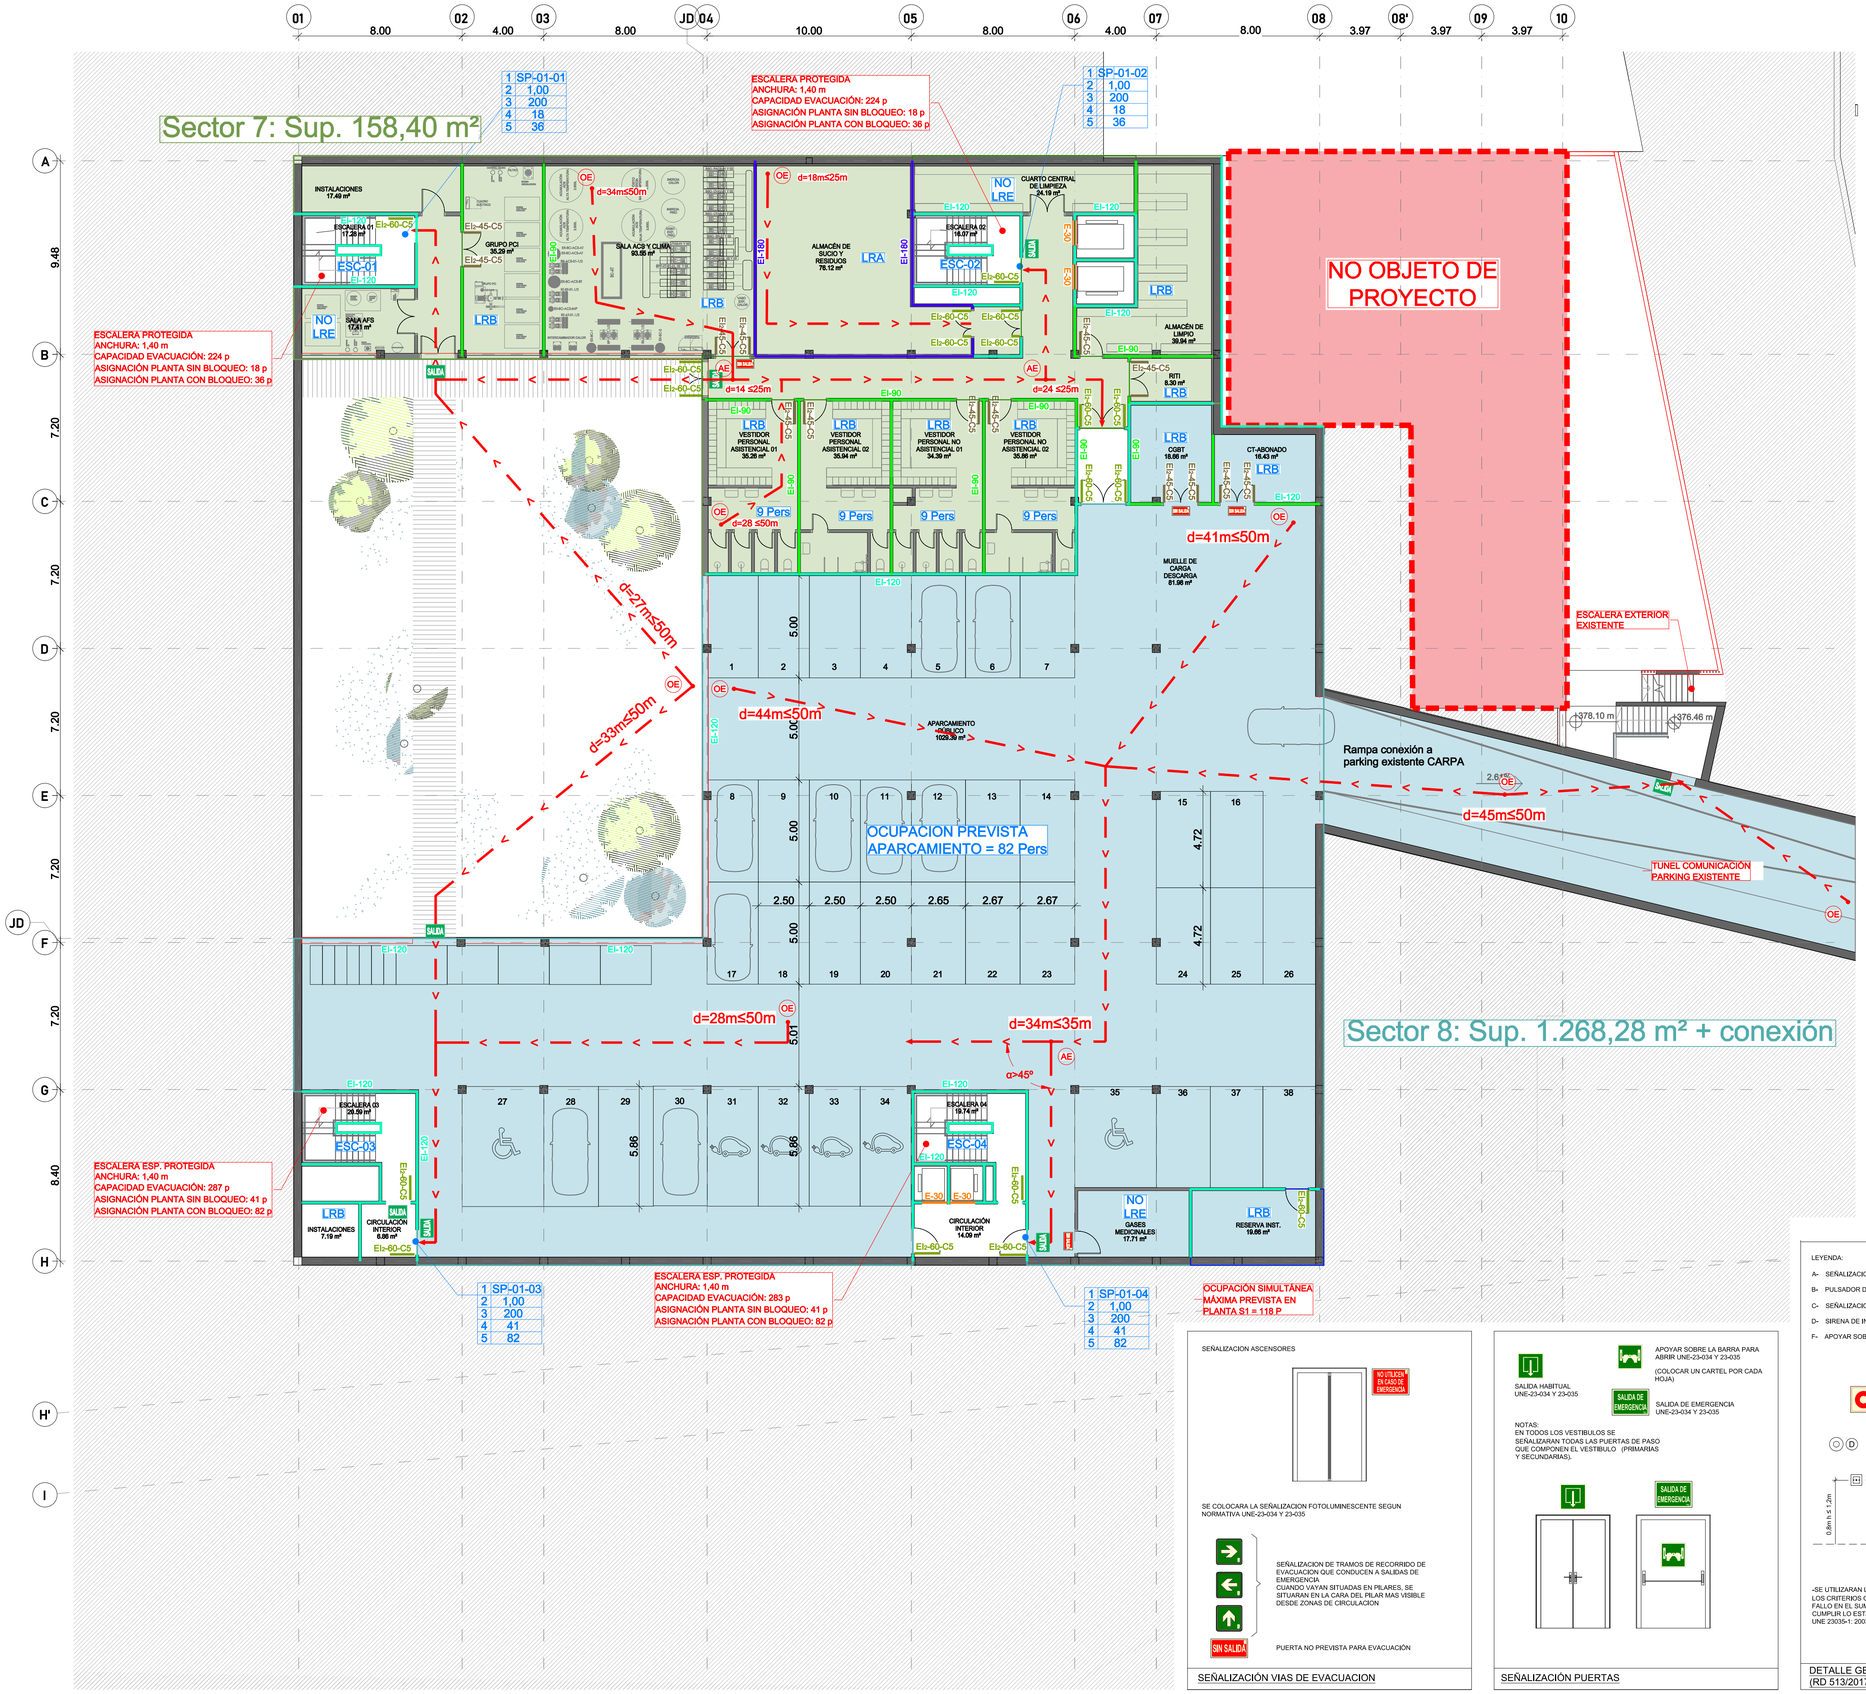

LEYENDA DE ACTIVIDADES

- (EI-240 PAREDES) (REI-240 ELEMENTOS PORTANTES).
- (EI-180 PAREDES) (REI-180 ELEMENTOS PORTANTES).
- (EI-120 PAREDES) (REI-120 ELEMENTOS PORTANTES).
- (EI-90 PAREDES) (REI-90 ELEMENTOS PORTANTES).
- (EI-60 PAREDES) (REI-60 ELEMENTOS PORTANTES).
- (EI-45 PAREDES) (REI-45 ELEMENTOS PORTANTES).
- PUERTAS ASCENSORES E-30.
- PUERTAS EI_2-90-C5.
- PUERTAS EI_2-60-C5.
- PUERTAS EI_2-45-C5.
- PUERTAS EI_2-30-C5.
- OE — ORIGEN DE EVACUACIÓN
- AE — ALTERNATIVA DE EVACUACIÓN
- d=XXmts — SENTIDO DE EVACUACIÓN
- RB — LOCAL DE RIESGO ESPECIAL BAJO
- RM — LOCAL DE RIESGO ESPECIAL MEDIO
- RA — LOCAL DE RIESGO ESPECIAL ALTO
- 1.20 / ø1.70 — USUARIO "SILLA DE RUEDAS" 1p/100 ocup. ZONA DOTADA CON INDICADOR VISUAL Y AUDITIVO CON PUESTO DE CONTROL.
- ø0.80 / ø0.69 — USUARIO "MOVILIDAD REDUCIDA" 1p/33 ocup. ZONA DOTADA CON INDICADOR VISUAL Y AUDITIVO CON PUESTO DE CONTROL.
- ZONA DE CIRCULACIÓN SIN OCUPACIÓN PROPIA.

CUMPLIMIENTO SI1-CTE PROPAGACIÓN INTERIOR

LA RESISTENCIA AL FUEGO SE MANTENDRÁ EN LOS PUNTOS EN LOS QUE LOS ELEMENTOS COMPARTIMENTADORES SON ATRAVESADOS POR LAS INSTALACIONES (CABLES, TUBERÍAS, CONDUCCIONES, CONDUCTOS DE VENTILACIÓN), EXCEPTUANDO LAS PENETRACIONES CON UNA SECCIÓN DE PASO INFERIOR A 50 Cm².

LA SECTORIZACIÓN SE REALIZARÁ SEGÚN LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:

-DISPONIENDO DE UN ELEMENTO QUE OBTURE LA SECCIÓN DEL PASO CON UNA RESISTENCIA IGUAL QUE EL ELEMENTO QUE ATRAVIESA, INCLUYE COMPUERTAS EI-t O BIEN DISPOSITIVO INTUMESCENTE EI-t.

-ELEMENTOS PASANTES CON LA MISMA RESISTENCIA AL FUEGO QUE EL ELEMENTO QUE ATRAVIESA. INCLUYE CONDUCTOS EI-t, CAJONES EI-t.

TABLA DE SALIDAS

A	SE00-10
B	
C	
D	
E	

A= NOMBRE DE SALIDA
SR= SALIDA RECINTO
SP= SALIDA PLANTA
SE= SALIDA EDIFICIO
0X= Nº PLANTA
0Y= Nº SALIDA
B= ANCHO DE LA SALIDA (m)
C= CAPACIDAD MAXIMA (pers)
D= ASIGNACION SALIDA (pers)
E= HIPOTESIS BLOQUEO (pers)

NOTAS:

- TODAS LAS ESCALERAS PROTEGIDAS, ESPECIALMENTE PROTEGIDAS, Y VESTIBULOS DE ESCALERAS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS TENDRÁN FALSO TECHO INCOMBUSTIBLE DE 2.70m DE ALTURA LIBRE.

SEÑALIZACIÓN VIAS DE EVACUACION

SEÑALIZACIÓN PUERTAS

DETALLE GENERAL DE SEÑALIZACIÓN Y ALTURAS ELEMENTOS SEGUN RIPCI (RD 513/2017)

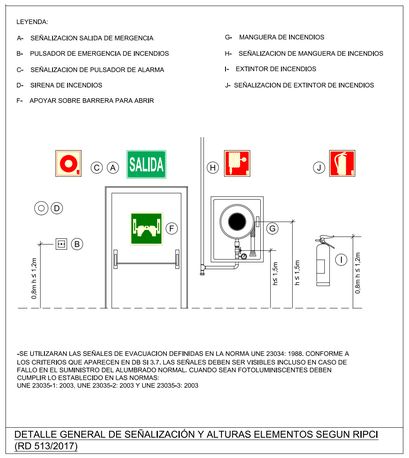

NOTAS GENERALES:
- No tomar medidas sobre los planos.
- Todas las medidas deberán comprobarse en la obra
- Las posibles contradicciones de la documentación de proyecto deberán comunicarse inmediatamente a la D.F., que determinará su prevalencia.
- Los planos deben ser leídos en conjunto con toda la documentación de proyecto, incluyendo la documentación escrita, los planos de estructura, instalaciones y fachadas.
- Consultar los pliegos de condiciones antes de la puesta en obra.
- No válido para construir sin sello de aprobación de la D.F.
- Las bases informáticas de los documentos de proyecto son propiedad intelectual de los autores.
- Prohibida la reproducción o difusión total o parcial de cualquier documento del proyecto sin la autorización expresa de la D.F.
- El mobiliario dibujado en las plantas es sólo una referencia, la definición exacta del equipamiento es el que consta en el plano de equipamiento.

Revisiones

#	Descripción	Fecha

Fase

PROYECTO BÁSICO

Proyecto

CENTRO DE ESPECIALIDADES Y CMA ADORACIÓN SAENZ

Localización

Plaza Joaquín Elizalde, 26004
Logroño (La Rioja)

Número de proyecto

24068

Número de plano

811-S1-00

Capítulo

INSTALACIONES

Título del plano

SECTORIZACIÓN Y EVACUACIÓN
Planta Sótano -1

Fecha: DIC. 2024
Versión:

Escalas

A1: 1/150 A3: 1/300

Propiedad
CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES DEL GOBIERO DE LA RIOJA

Colaboradores
Círculo Ingenieros
C/ Saturnino Calleja 16, 4ª planta 28002 MADRID
tlf. 915195496 / 7 E-Mail: ZEN1@urculoingenieros.com
www.urculoingenieros.com

Arquitectos
ANGEL CARRERO Y DEL POZO
PATRICIO MARTÍNEZ
MAXIMIÀ TORRUELLA
LUIS GOTOR

PMMT FORWARD THINKING ARCHITECTURE
CEPA ARQUITECTURA E INGENIERÍA

Generado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Author	Checker	Approver