


01 Sección S01
1:50

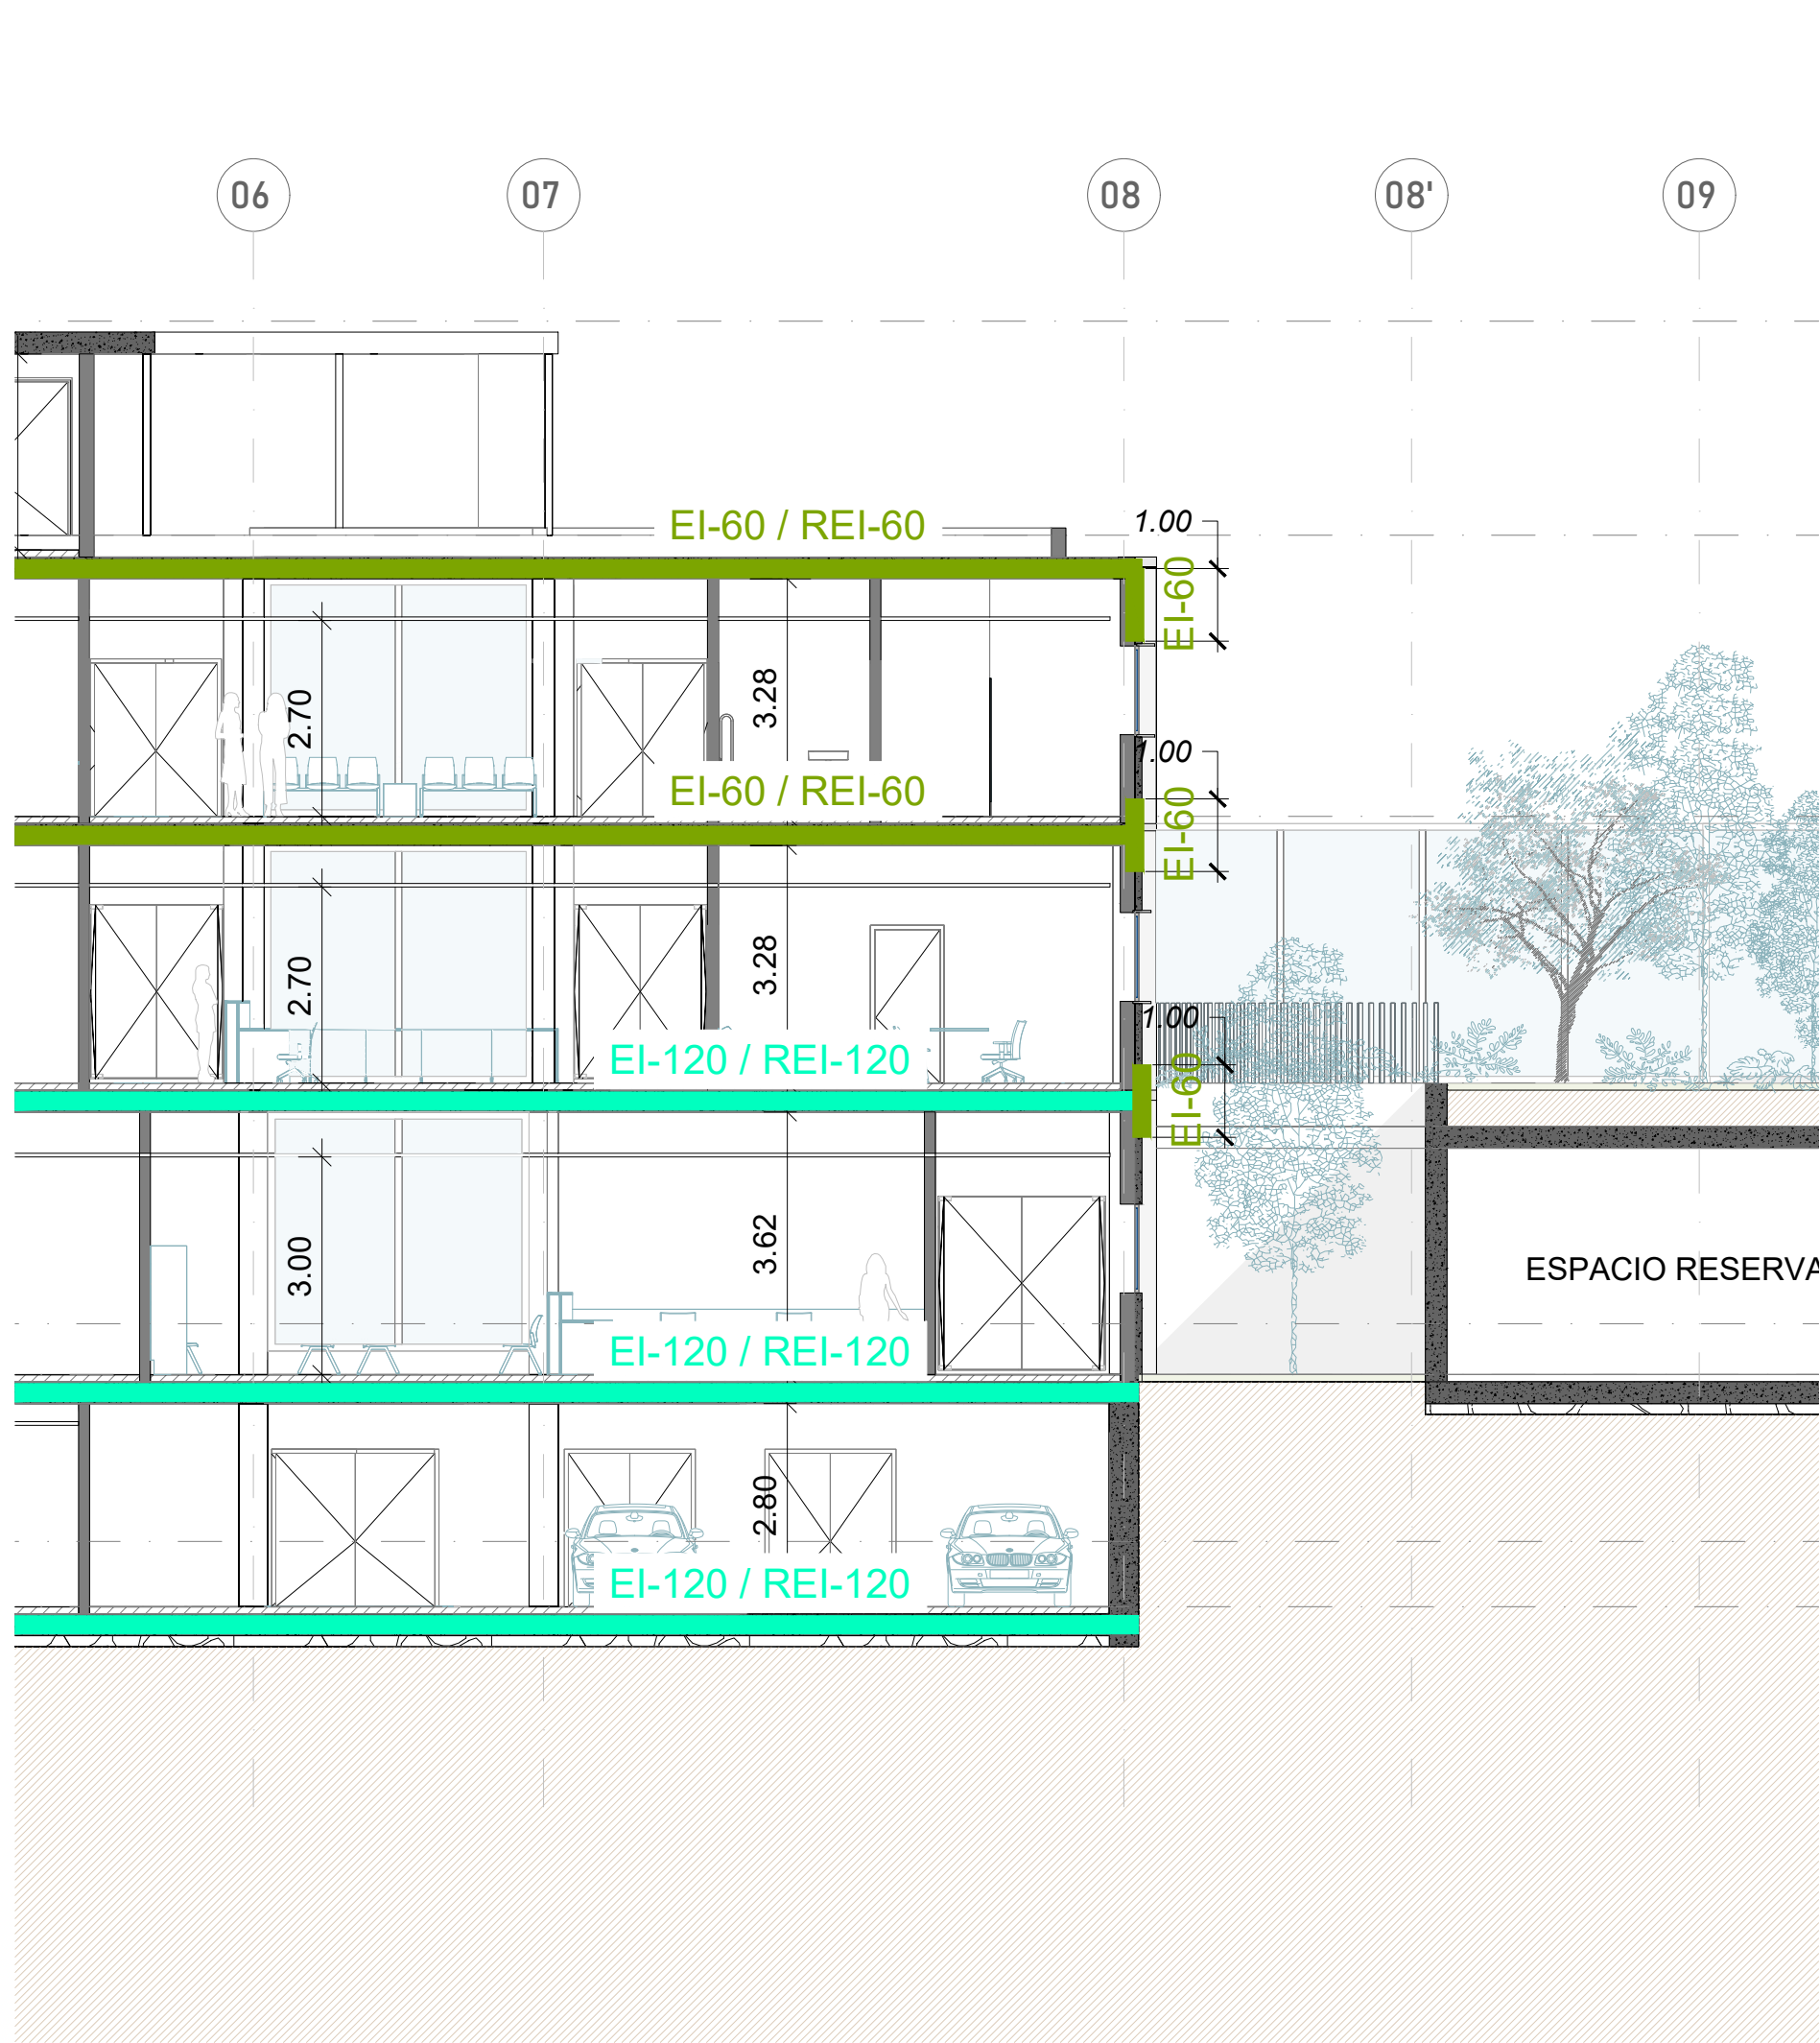

02 Sección S04
1:50

LEYENDA DE ACTIVIDADES

(EI-240 PAREDES) (REI-240 ELEMENTOS PORTANTES)

(EI-180 PAREDES) (REI-180 ELEMENTOS PORTANTES)

(EI-120 PAREDES) (REI-120 ELEMENTOS PORTANTES)

(EI-90 PAREDES) (REI-90 ELEMENTOS PORTANTES)

(EI-60 PAREDES) (REI-60 ELEMENTOS PORTANTES)

(EI-45 PAREDES) (REI-45 ELEMENTOS PORTANTES)

PUERTAS ASCENSORES E-30.

PUERTAS EI₂-90-C5.

PUERTAS EI₂-60-C5.

PUERTAS EI₂-45-C5.

PUERTAS EI₂-30-C5.

•OE

•AE

d=XXmts

RB

RM

RA

USUARIO "SILLA DE RUEDAS" 1p/100 ocup. ZONA DOTADA CON INDICADOR VISUAL Y AUDITIVO CON PUESTO DE CONTROL.

USUARIO "MOVILIDAD REDUCIDA" 1p/33 ocup. ZONA DOTADA CON INDICADOR VISUAL Y AUDITIVO CON PUESTO DE CONTROL.

CUPLIMIENTO SI1-CTE

PROPAGACIÓN INTERIOR

LA RESISTENCIA AL FUEGO SE MANTENDRÁ EN LOS PUNTOS EN LOS QUE LOS ELEMENTOS COMPARTIMENTADORES SON ATRAVESADOS POR LAS INSTALACIONES (CABLES, TUBERÍAS, CONDUCCIONES, CONDUCTOS DE VENTILACIÓN), EXCEPTUANDO LAS PENETRACIONES CON UNA SECCIÓN DE PASO INFERIOR A 50 Cm².

LA SECTORIZACIÓN SE REALIZARÁ SEGÚN LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:

-DISPONIEDO DE UN ELEMENTO QUE OBTURE LA SECCIÓN DEL PASO CON UNA RESISTENCIA IGUAL QUE EL ELEMENTO QUE ATRAVIESA. INCLUYE CUERTAS EI-I BIEN DISPOSITIVO INTUMESCENTE EI-I.

-ELEMENTOS PASANTES CON LA MISMA RESISTENCIA AL FUEGO QUE EL ELEMENTO QUE ATRAVIESA. INCLUYE CONDUCTOS EI-I, CAJONES EI-I.

TABLA DE SALIDAS

A SE00-10

B

C

D

E

A= NOMBRE DE SALIDA

SR= SALIDA RECINTO

SP= SALIDA PLANTA

SE= SALIDA EDIFICIO

OX= Nº PLANTA

OY= Nº SALIDA

B= ANCHO DE LA SALIDA (m)

C= CAPACIDAD MÁXIMA (pers)

D= ASIGNACIÓN SALIDA (pers)

E= HIPÓTESIS BLOQUEO (pers)

NOTAS:

- TODAS LAS EXCALERAS PROTEGIDAS, ESPECIALMENTE PROTEGIDAS, Y VESTIBULOS DE ESCALERAS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS TENDRÁN FALSO TECHO INCOMBUSTIBLE DE 2.70m DE ALTURA LIBRE.

NOTAS GENERALES:

- No tomar medidas sobre los planos.
- Todas las medidas deberán comprobarse en la obra
- Las posibles contradicciones de la documentación de proyecto deberán comunicarse inmediatamente a la D.F., que determinará su prevalencia.
- Los planos deben ser leídos en conjunto con toda la documentación de proyecto, incluyendo la documentación escrita, los planos de estructura, instalaciones y fachadas.
- Consultar los pliegos de condiciones antes de la puesta en obra.
- No válido para construir sin sello de aprobación de la D.F.
- Las bases informáticas de los documentos de proyecto son propiedad intelectual de los autores.
- Prohibida la reproducción o difusión total o parcial de cualquier documento del proyecto sin la autorización expresa de la D.F.
- El mobiliario dibujado en las plantas es sólo una referencia, la definición exacta del equipamiento es el que consta en el plano de equipamiento.

Revisiones		
#	Descripción	Fecha

Fase

PROYECTO BÁSICO

Proyecto

CENTRO DE ESPECIALIDADES Y CMA ADORACIÓN SAENZ

Localización

Plaza Joaquín Elizalde, 26004 Logroño (La Rioja)

Número de proyecto

24068

Número de plano

811-SE-00

Capítulo

INSTALACIONES

Título del plano

SECTORIZACIÓN Y EVACUACIÓN

Detalles Sectorización por Fachada

Fecha

DIC. 2024

Escalas

A1: 1/100

A3: 1/200

Propiedad
CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

Colaboradores

Úrculo Ingenieros
C/ Saturnino Calleja 16, 4ª planta 26002 MADRID
Tlf. 915195496 / 7 E-Mail: ZENI@urculosingenieros.com
www.urculosingenieros.com

Arquitectos

ANGEL CARRERO Y DEL POZO
PATRICIO MARTÍNEZ
MAXIMIA TORRUELLA
LUIS GOTOR

Generado por:

Author

Revisado por:

Checker

Aprobado por:

Approver