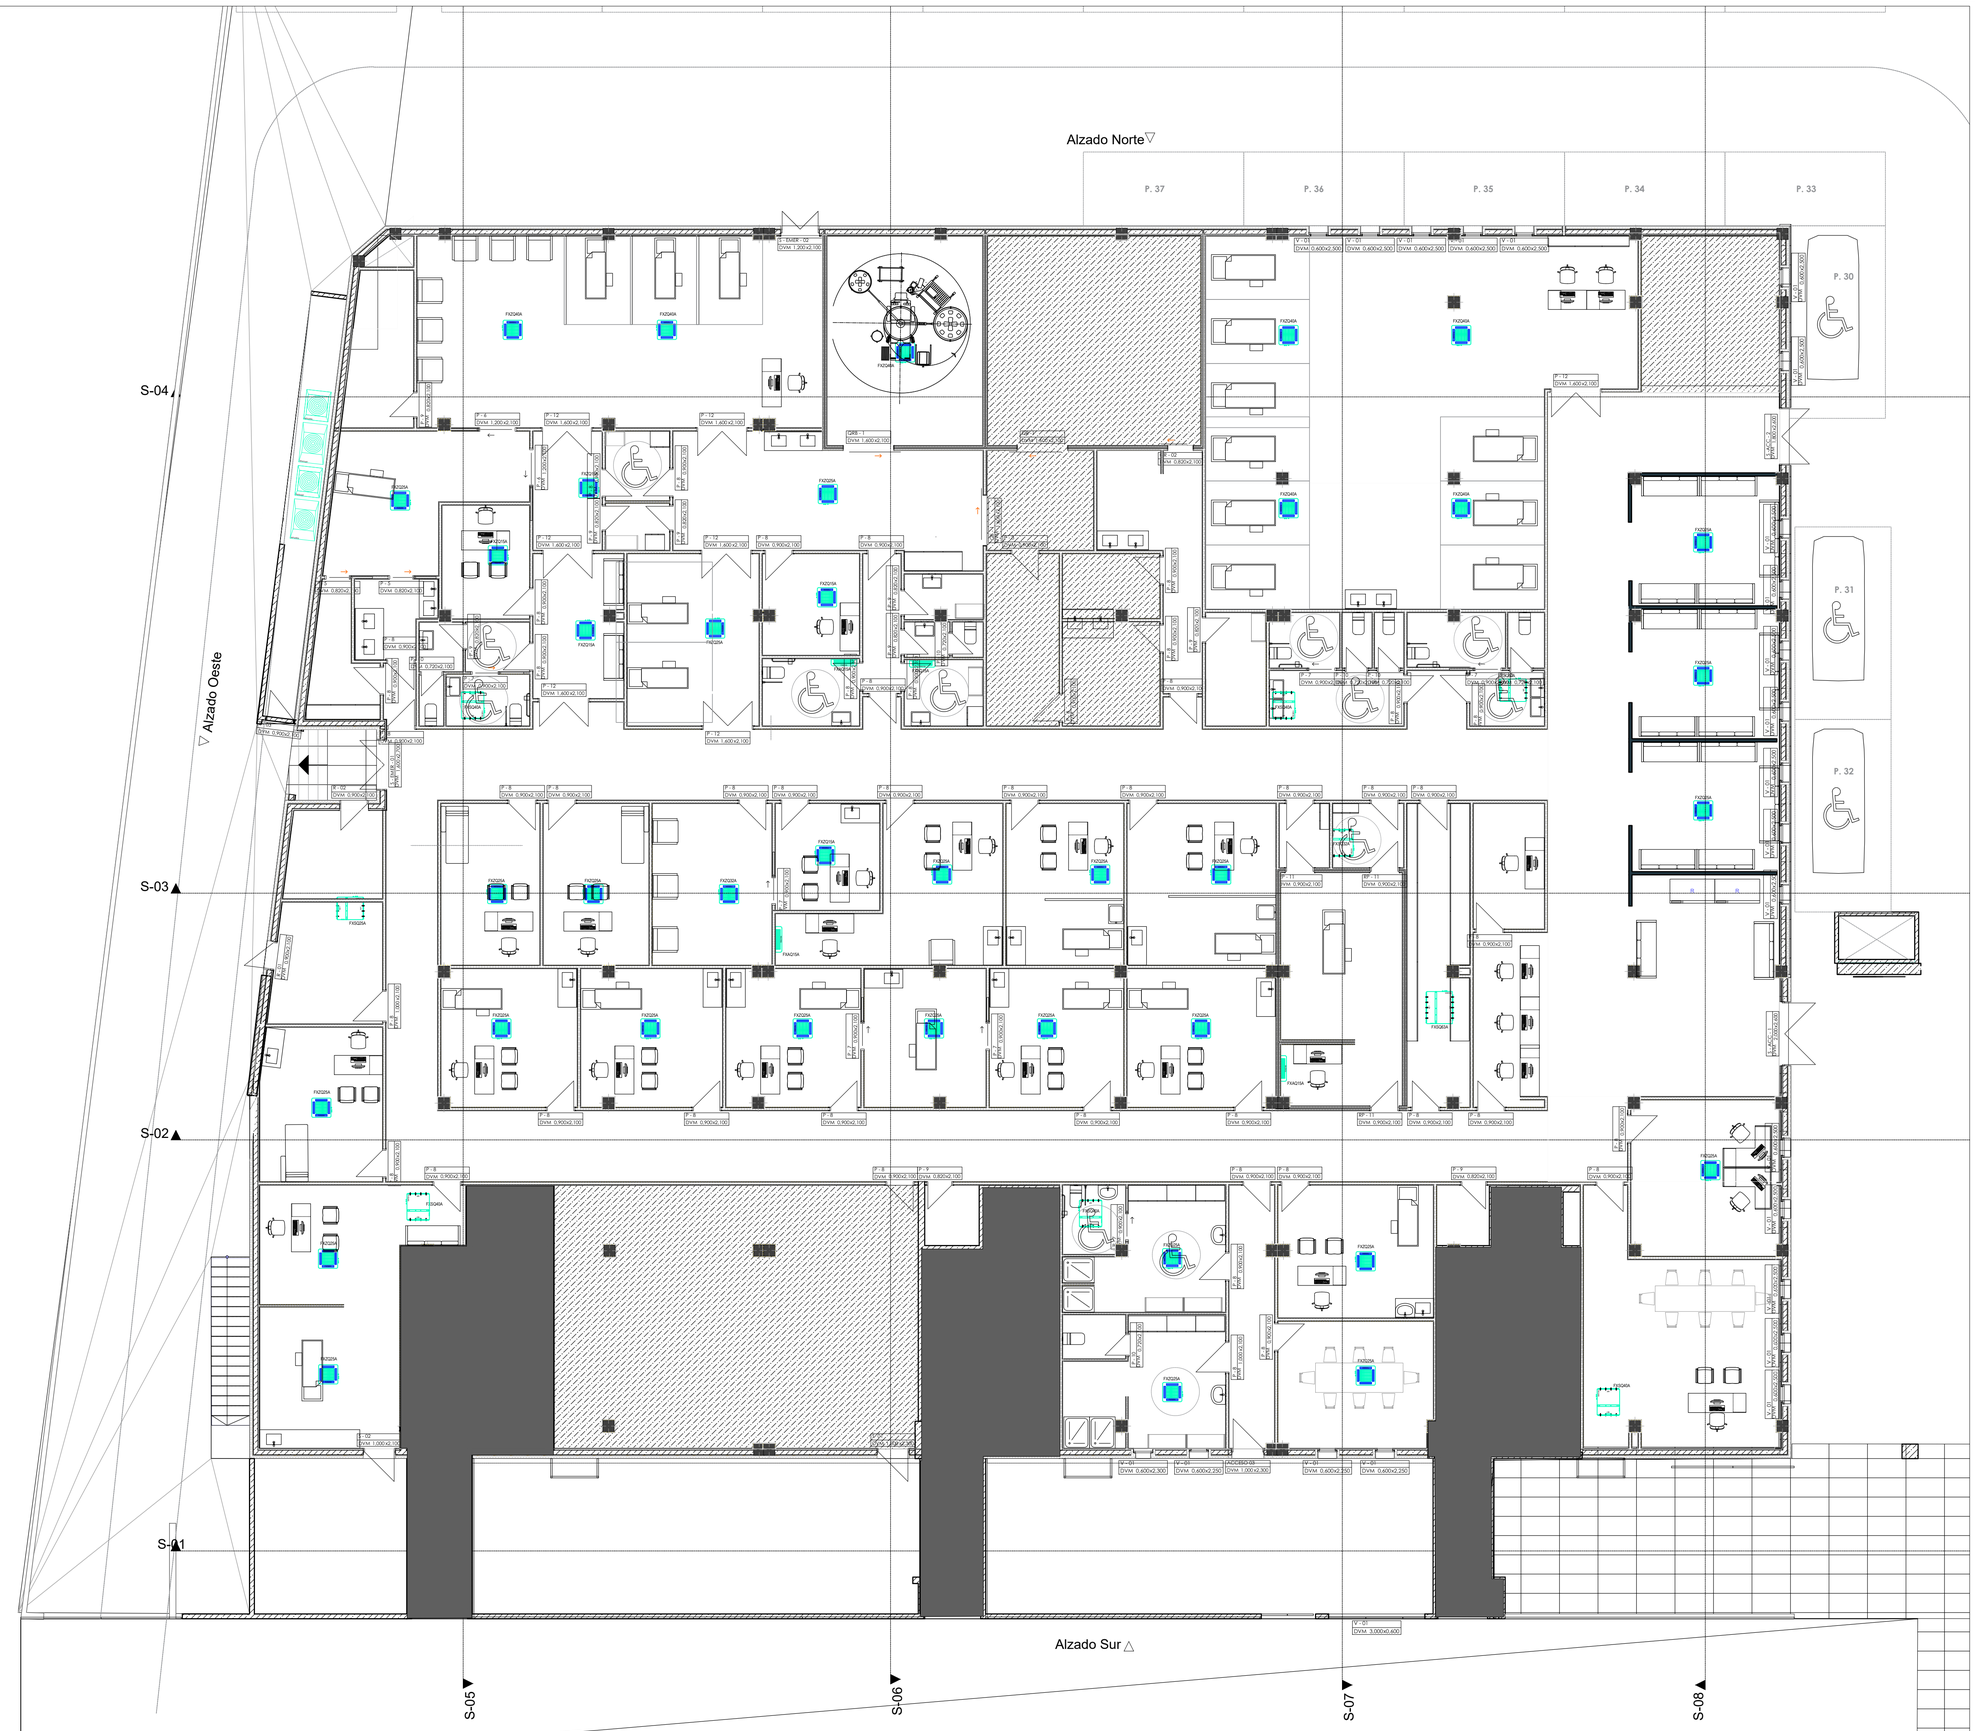

LEYENDA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN/VENTILACIÓN

RXYQ18UD Sistema VRV2	UNIDAD EXTERIOR VRV IV + BOMBA DE CALOR marca DAKIN modelo RXYQ10UD capacidad frigorífica 28,0kW, capacidad calorífica 31,5kW - SISTEMA VRV4 UNIDAD EXTERIOR VRV IV + BOMBA DE CALOR marca DAKIN modelo RXYQ12UD capacidad frigorífica 33,5kW, capacidad calorífica 37,5kW - SISTEMA VRV1 UNIDAD EXTERIOR VRV IV + BOMBA DE CALOR marca DAKIN modelo RXYQ14UD capacidad frigorífica 40,0kW, capacidad calorífica 45,0kW - SISTEMA VRV1 UNIDAD EXTERIOR VRV IV + BOMBA DE CALOR marca DAKIN modelo RXYQ18UD capacidad frigorífica 45,0kW, capacidad calorífica 50,0kW - SISTEMA VRV2
FXAQ15A	UNIDAD INTERIOR VRV TIPO SPLIT DE PARED, marca DAKIN modelo FXAQ15A, capacidad frigorífica 1,7kW, capacidad calorífica 1,9kW, UBICACIÓN DEFINITIVA SEGÚN REPLANTEO EN OBRA, EJECUCIÓN DE SANEAMIENTO PARA RECOGIDA DE CONDENSADOS CON SIFÓN
FXZQ25A	UNIDAD INTERIOR VRV TIPO CASSETTE 4 VÍAS marca DAKIN modelo FXZQ...A, PARA INTEGRACIÓN EN PLACA DE FALSO TECHO DE 600x600mm UBICACIÓN DEFINITIVA SEGÚN REPLANTEO EN OBRA, EJECUCIÓN DE SANEAMIENTO PARA RECOGIDA DE CONDENSADOS CON SIFÓN - modelo FXZQ15A capacidad frigorífica 1,7kW, capacidad calorífica 1,9kW, - modelo FXZQ25A capacidad frigorífica 2,8kW, capacidad calorífica 3,2kW, - modelo FXZQ32A capacidad frigorífica 3,6kW, capacidad calorífica 4,0kW, - modelo FXZQ40A capacidad frigorífica 4,5kW, capacidad calorífica 5,0kW,
FXSQ63A	UNIDAD INTERIOR VRV TIPO CONDUCTOS BAJA SILUETA CON PRESION DISPONIBLE marca DAKIN modelo FSXQ...A UBICACIÓN DEFINITIVA SEGÚN REPLANTEO EN OBRA, EJECUCIÓN DE SANEAMIENTO PARA RECOGIDA DE CONDENSADOS CON SIFÓN - modelo FSXQ25A capacidad frigorífica 3,6kW, capacidad calorífica 4,0kW, - modelo FSXQ32A capacidad frigorífica 3,6kW, capacidad calorífica 4,0kW, - modelo FSXQ40A capacidad frigorífica 4,5kW, capacidad calorífica 5,0kW, - modelo FSXQ50A capacidad frigorífica 5,6kW, capacidad calorífica 6,3kW, - modelo FSXQ63A capacidad frigorífica 7,1kW, capacidad calorífica 8,0kW,
Mixvent TD-Silent 160/100N	VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO IN-LINE ULTRASILENCIOSO marca SOLER&PALAU modelo MIXVENT TD-SILENT 160/100N
Mixvent TD-Silent 350/125	VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO IN-LINE ULTRASILENCIOSO marca SOLER&PALAU modelo MIXVENT TD-SILENT 350/125
I-400x200mm	CONDUCTO IMPULSIÓN AIRE CLIMATIZACIÓN/VENTILACIÓN REALIZADO CON PLACA ACÚSTICA DE FIBRA DE VIDRIO ISOVER NETO RECUBIERTO EXTERIOR E INTERIORMENTE CON PAPEL DE ALUMINIO. ANCHO 400mm x ALTO 200mm. TENDIDO POR FALSOS TECHOS
R-400x200mm	CONDUCTO RETORNO AIRE CLIMATIZACIÓN/VENTILACIÓN REALIZADO CON PLACA ACÚSTICA DE FIBRA DE VIDRIO ISOVER NETO RECUBIERTO EXTERIOR E INTERIORMENTE CON PAPEL DE ALUMINIO. ANCHO 400mm x ALTO 200mm. TENDIDO POR FALSOS TECHOS
TA-350x300mm	CONDUCTO TOMA DE AIRE CLIMATIZACIÓN/VENTILACIÓN REALIZADO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO. ANCHO 350x ALTO 300mm. TENDIDO POR FALSOS TECHOS, SALIDA A EXTERIOR POR CUBIERTA DE EDIFICIO
EX-350x300mm	CONDUCTO EXPULSIÓN AIRE CLIMATIZACIÓN/VENTILACIÓN REALIZADO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO: ANCHO 350x ALTO 300mm, TENDIDO POR FALSOS TECHOS, SALIDA A EXTERIOR POR CUBIERTA DE EDIFICIO
TA-Ø200mm	CONDUCTO TOMA DE AIRE VENTILACIÓN REALIZADO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Ø200mm, TENDIDO POR FALSOS TECHOS SALIDA A EXTERIOR POR CUBIERTA DE EDIFICIO
EX-Ø200mm	CONDUCTO EXPULSIÓN AIRE VENTILACIÓN REALIZADO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Ø200mm, TENDIDO POR FALSOS TECHOS SALIDA A EXTERIOR POR CUBIERTA DE EDIFICIO
TDF-500	DIFUSOR ROTACIONAL AIRE TERMICAMENTE TRATADO marca TROX-TECHNIK modelo TDF-500 PARA COLOCACIÓN EN PLACA DE FALSO TECHO. COLOR RAL A CONFIRMAR POR DIRECCIÓN FACULTATIVA
AH-DG 525x225	REJILLA DE IMPULSIÓN AIRE CLIMAT./VENT. marca TROX-TECHNIK modelo AH-DG, DIMENSIONES 525X225mm. CON REGULACIÓN DE CAUDAL Y DOBLE DEFLEXIÓN, CON MARCO DE MONTAJE, PRELACADO COLOR RAL A CONFIRMAR CON DIRECCIÓN FACULTATIVA
AH-DG 525x225	REJILLA DE RETORNO AIRE CLIMAT./VENT. marca TROX-TECHNIK modelo AH-DG, DIMENSIONES 525X225mm, CON REGULACIÓN DE CAUDAL CON MARCO DE MONTAJE, PRELACADO COLOR RAL A CONFIRMAR CON DIRECCIÓN FACULTATIVA
I-Ø100mm	CONDUCTO FLEXIBLE IMPULSIÓN AIRE VENTILACIÓN TIPO ALUMINIO-FIBRA DE VIDRIO-ALUMINIO Ø100mm TENDIDO POR FALSOS TECHOS. LONGITUD MÁXIMA 1,50mts
R-Ø100mm	CONDUCTO FLEXIBLE RETORNO AIRE VENTILACIÓN TIPO ALUMINIO-FIBRA DE VIDRIO-ALUMINIO Ø100mm TENDIDO POR FALSOS TECHOS. LONGITUD MÁXIMA 1,50mts
E-Ø100mm	CONDUCTO FLEXIBLE EXTRACCIÓN AIRE TIPO ALUMINIO REFORZADO ALAMBRE ACERO Ø100mm TENDIDO POR FALSOS TECHOS. LONGITUD MÁXIMA 1,50mts
Z-LVS-125	BOCA IMPULSIÓN DE AIRE CLIMATIZACIÓN/VENTILACIÓN AJUSTABLE, marca TROX-TECHNIK modelo Z-LVS tamaño 125
LVS-125	BOCA RETORNO DE AIRE CLIMATIZACIÓN/VENTILACIÓN AJUSTABLE, marca TROX-TECHNIK modelo LVS tamaño 125
LVS-125	BOCA EXTRACCIÓN DE AIRE AJUSTABLE, marca TROX-TECHNIK modelo LVS tamaño 125
RE-01	REGISTRO PARA LIMPIEZA DE CONDUCTOS TIPO METU
	MANDO CONTROL CON CABLE INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN UNIDADES INTERIORES VRV marca DAKIN modelo BRC1H52W SITUADO EN PARED VERTICAL A ALTURA DE h=1,50mts SOBRE SUELO. INTERCONEXIÓN CON UNIDADES EXTERIORES
L/Ø.12"-G/Ø.5/8"	TUBERÍAS COBRE FRIGORISTA AISLADO SEGUN UNE-EN-12735-1, DIAMETRO TUBERIAS Ø6,4mm (1/2") - FASE LIQUIDO, Ø12,7mm (1/2") - FASE GAS, RECUBIERTAS EXTERIORMENTE CON COQUILLA AISLANTE DE CAUCHO SINTÉTICO TIPO K-FLEX ST, K-FLEX HT SOLAR POR TRAZADO EXTERIOR. - SISTEMA VRV1
L/Ø.12"-G/Ø.5/8"	TUBERÍAS COBRE FRIGORISTA AISLADO SEGUN UNE-EN-12735-1, DIAMETRO TUBERIAS Ø6,4mm (1/2") - FASE LIQUIDO, Ø12,7mm (1/2") - FASE GAS, RECUBIERTAS EXTERIORMENTE CON COQUILLA AISLANTE DE CAUCHO SINTÉTICO TIPO K-FLEX ST, K-FLEX HT SOLAR POR TRAZADO EXTERIOR. - SISTEMA VRV2
L/Ø.12"-G/Ø.5/8"	TUBERÍAS COBRE FRIGORISTA AISLADO SEGUN UNE-EN-12735-1, DIAMETRO TUBERIAS Ø6,4mm (1/2") - FASE LIQUIDO, Ø12,7mm (1/2") - FASE GAS, RECUBIERTAS EXTERIORMENTE CON COQUILLA AISLANTE DE CAUCHO SINTÉTICO TIPO K-FLEX ST, K-FLEX HT SOLAR POR TRAZADO EXTERIOR. - SISTEMA VRV4
KHRQ22M29T9	DISTRIBUIDOR FRIGORÍFICO EN "Y" marca DAKIN modelo KHRQ22M29T9

COAR Colegio Oficial de Arquitectos de Cáceres VISADO 28/05/24

Expediente: 24-00344-500
Documento: 24-00012-0407-0315
Arquitecto: (1)
Arquitecto: PEDRO GOMEZ FERNANDEZ

PROYECTO DE ACTIVIDAD Y OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE CLÍNICA PROMOSALUD | PROMOTOR: PROMOSALUD SL | REDACTOR: Pedro Gómez Fernández, Arquitecto 804 COAR

GOMEZ FERNANDEZ - PEDRO - 44133360V — Firmado digitalmente por GOMEZ FERNANDEZ - PEDRO - 44133360V. Fecha: 2024.05.28 12:03:02 +02'00'

e: 1: 100
Abril 2024

CLIMATIZACIÓN VENTILACIÓN 1